

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер РЭС
 А.А. Литвинов
" 25 " 09 2024г.

ПЕРЕЧЕНЬ
схем-паспортов ВЛ-0,4кВ по зоне пс КУБЕРЛЕ-2
для оперативного пользования


№ схемы	№ ТП	№ ВЛ-10кВ	Примечание
1	32	1	
2	40	1	
3	76	1	
4	139	1	
5	169	1	
6	281	1	
7	303	1	
8	305	1	
9	350	1	
10	354	1	
11	14	3	
12	65	3	
13	147	3	
14	148	3	
15	290	3	
16	324	3	
17	15	5	
18	19	5	
19	63	5	
20	64	5	
21	82	5	
22	83	5	
23	93	5	
24	94	5	
25	101	5	
26	102	5	
27	130	5	
28	133	5	
29	134	5	
30	140	5	
31	150	5	
32	162	5	
33	184	5	
34	203	5	
35	233	5	

36	253	5	
37	298	5	
38	307	5	
39	334	5	
40	359	5	
41	372	5	
42	391	5	
43	393	5	
44	411	5	
45	36	9	
46	37	9	
47	53	9	
48	56	9	
49	78	9	
50	86	9	
51	88	9	
52	89	9	
53	90	9	
54	141	9	
55	154	9	
56	166	9	
57	167	9	
58	168	9	
59	175	9	
60	182	9	
61	196	9	
62	197	9	
63	200	9	
64	201	9	
65	255	9	
66	257	9	
67	284	9	
68	285	9	
69	344	9	
70	363	9	
71	366	9	
72	386	9	
73	394	9	
74	468	9	


Мастер Красноармейского УЭС  Пруглов Д.С.

Для оперативного пользования

ВЛ-10кВ №1 пс 110/35/10кВ Кубаре 2




КТП № 32/63 кВА

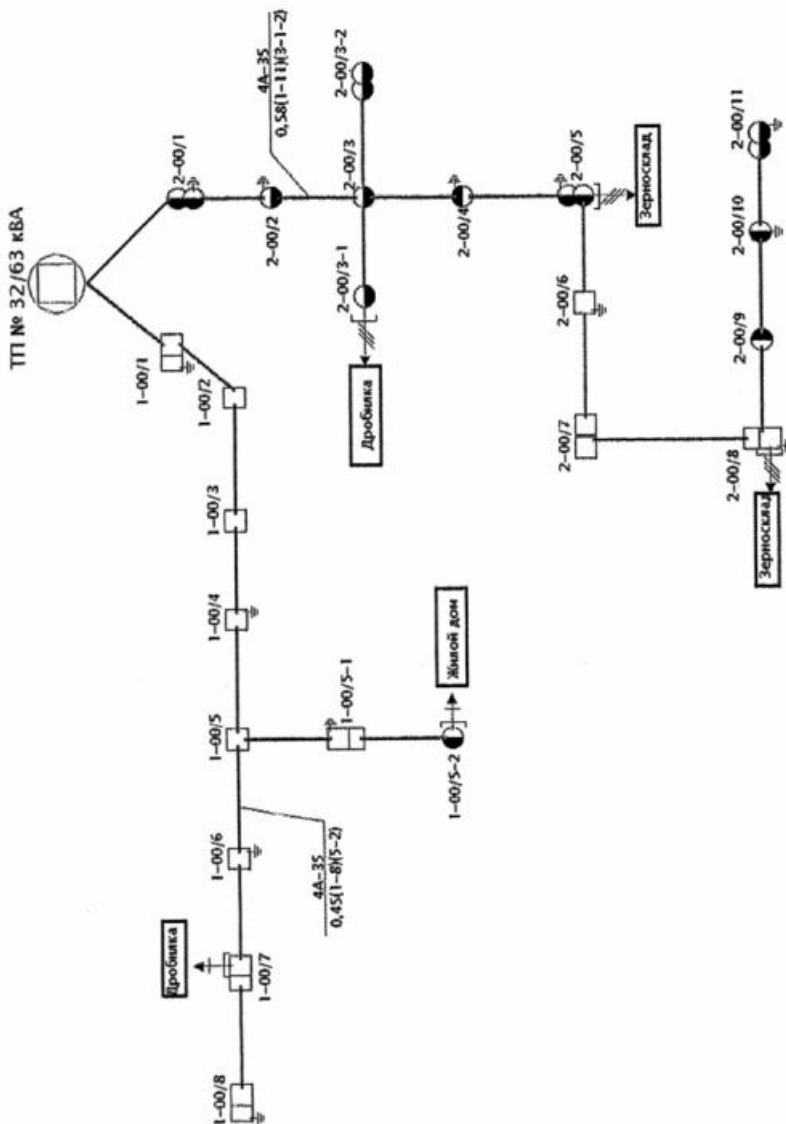

Утверждено: Главный инженер Орловского РЭС		Листов 2, 13.09.2021г.	
ИО ЮВЭС		Орловский РЭС	
Подпись, дата, внесшего изменения		Красноярский УЭС	
Подпись, дата, внесшего изменения		Получена схема ВЛ 0,4 кВ Л-1,2 от КТП 100/4 кВ №32 по ВЛ 10 кВ Л-1 Кубаре-2	
Наименование норматива - распределительного документа		СПК Красноярский Колос ЗАБ-20 Служба	
Краткое содержание изменений в схеме		Мастер УЭС: Лутин Д.С.	
Дата		Техник: Лаврова И.В.	
Дата		Дата составления схемы: 15.09.2021г.	
Краткое содержание изменений в схеме		Инженер карт: 811500002507, 811500002501, 811500002501	

[illegible]

Для оперативного пользования

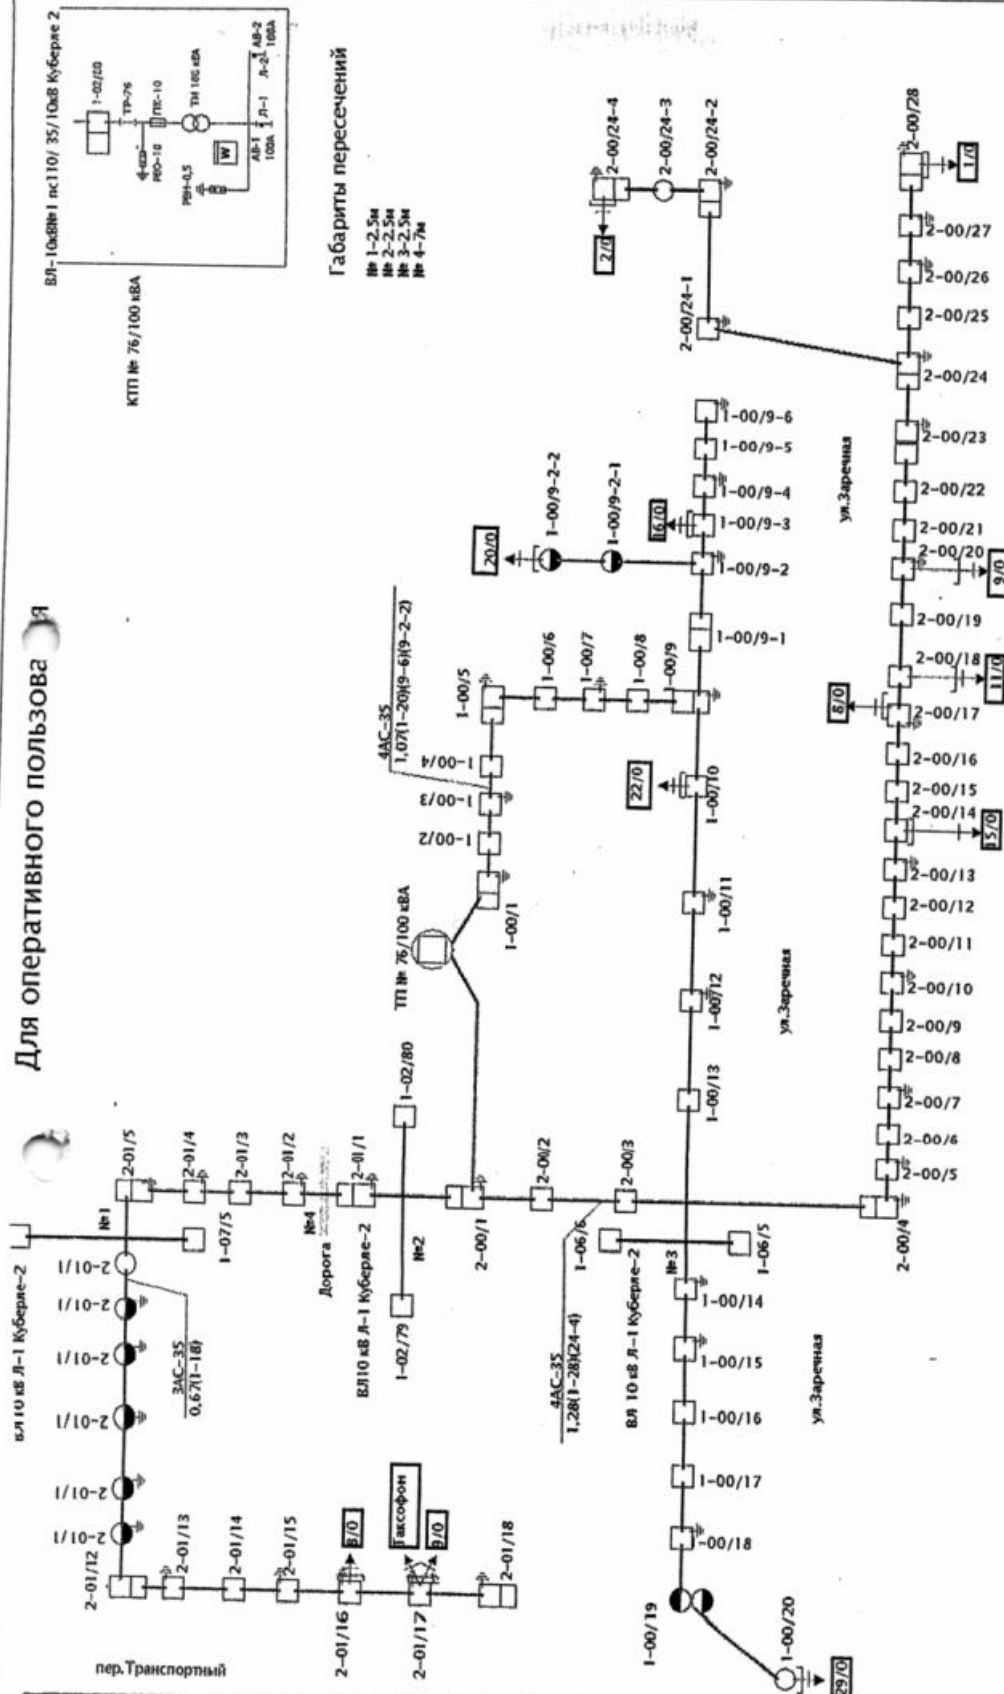

Габариты пересечений


- № 1-2.5м
- № 2-2.5м
- № 3-2.5м
- № 4-7м

№ п/п	Дата	Краткое содержание изменений в схеме	Наименование и реквизиты - распространителя документа	Подпись лица, внесшего изменения	Подпись руководителя структурного подразделения	Утверждение: Главный инженер Окружного РЭС	Дата: 19.05.2021г.
						Окружной РЭС	Красноярский УЭС
						Потребная схема ВЛ 10 кВ Л-1,2 от КТП 100/4 кВ №76 по ВЛ 10 кВ Л-1 Кубаре-2	Кубаре-2
						Мастер УЭС	Пругин Д.С.
						Техник	Лазарев И.В.
						Исполнитель: пер. оформил: файл: №621500001196	
						Дата составления схемы: 19.05.2021г.	

для оперативного пользования

ВЛ-10 кВ №1 пс 110/35/10 кВ Кубарев-2

КТП № 169/100 кВА

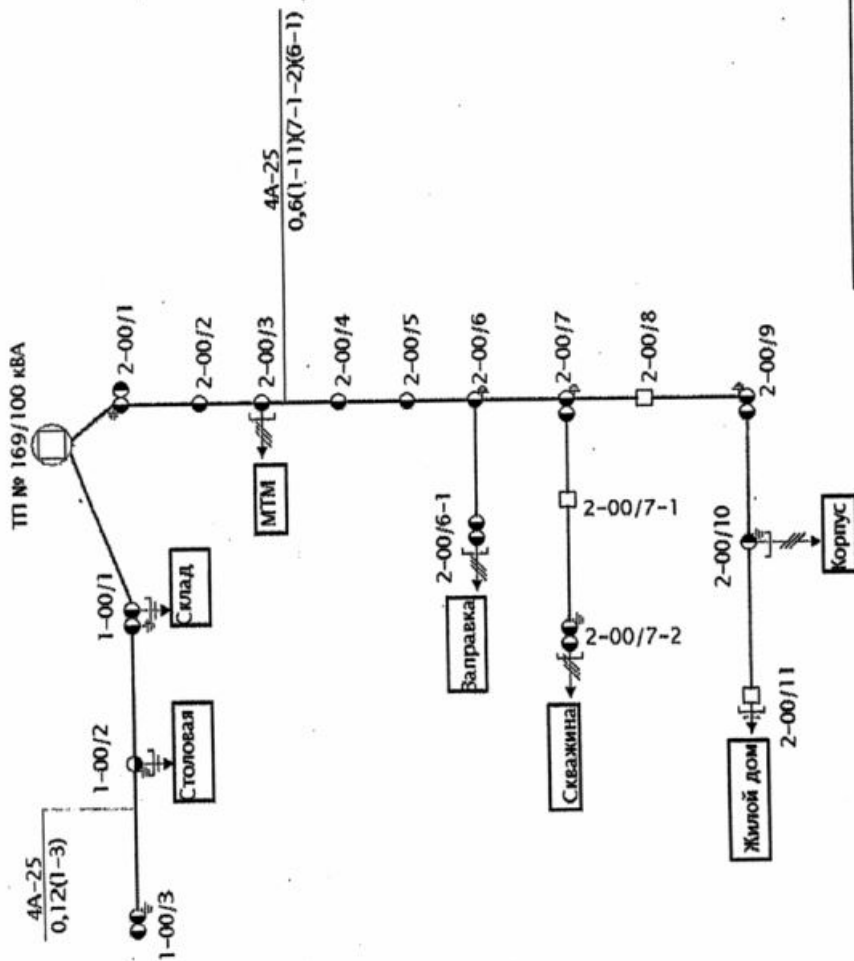

№ з/б	Дата	Краткое содержание изменений в схеме	Наименование организации - разработчика документа	Подпись лица, несущего ответственность	Подпись руководителя структурного подразделения	Утверждающий: Главный инженер Орловского РЭС	Дата: 19.11.2021 г.
						Орловский РЭС	Красноярский УЭС
						Поощряется схема ВЛ 10 кВ №1 от КТП 100/4 кВ №169 пс 110 кВ №1 Кубарев-2	
						СЛК	Красноярский Полевой стан
						Мастер УЭС	Прудов Д.С.
						Техник	Павлова И.В.
						Дата составления схемы: 19.11.2021 г.	Листов: 1

наименование организации - разработчика документа

Красноярский Полевой стан

Прудов Д.С.



Павлова И.В.

Дата составления схемы: 19.11.2021 г.

Листов: 1

БЛ-10кВ№1 пс110/ 35/10кВ Куберле 2



ТТП № 281/40 кВА

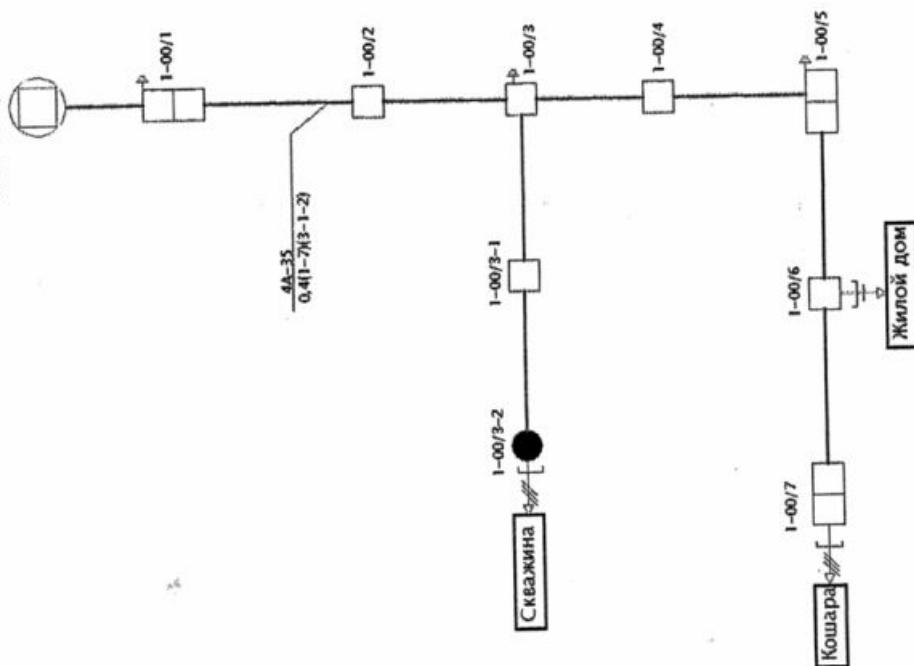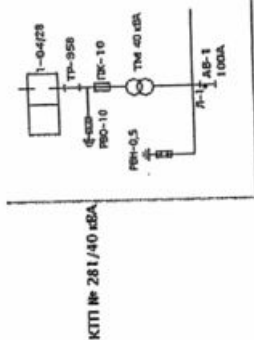

Утверждено: Генеральный инженер Организации РЭС  Латипов А.А. 15.09.2021г							
№ з/д	Дата	Краткое содержание изменений в схеме	Наименование нормативно-разрабатываемого документа	Подпись лица, внесшего изменения	Подпись руководящего структурного подразделения	Организация РЭС	Курсовый проект
						ПО ЮРС	Пооправка схемы ВЛ 04 кВ Л-1 от КТП 100/4 кВ №281 по ВЛ 10 кВ Л-1 Кудрин-2
						Мастер УЭС	ОТФ
						Техник	СПК Колос
							Пруткин Д.С.
							Лавренко И.В.
						Дата составления схемы: 15.09.2021г	
						1	Листов
						инженер, экстр. обслуживания № 1 150002352 61 1500005125	

Для оперативного пользования


ВЛ-10кВ №1 пс 10/35/10кВ Кубарь 2

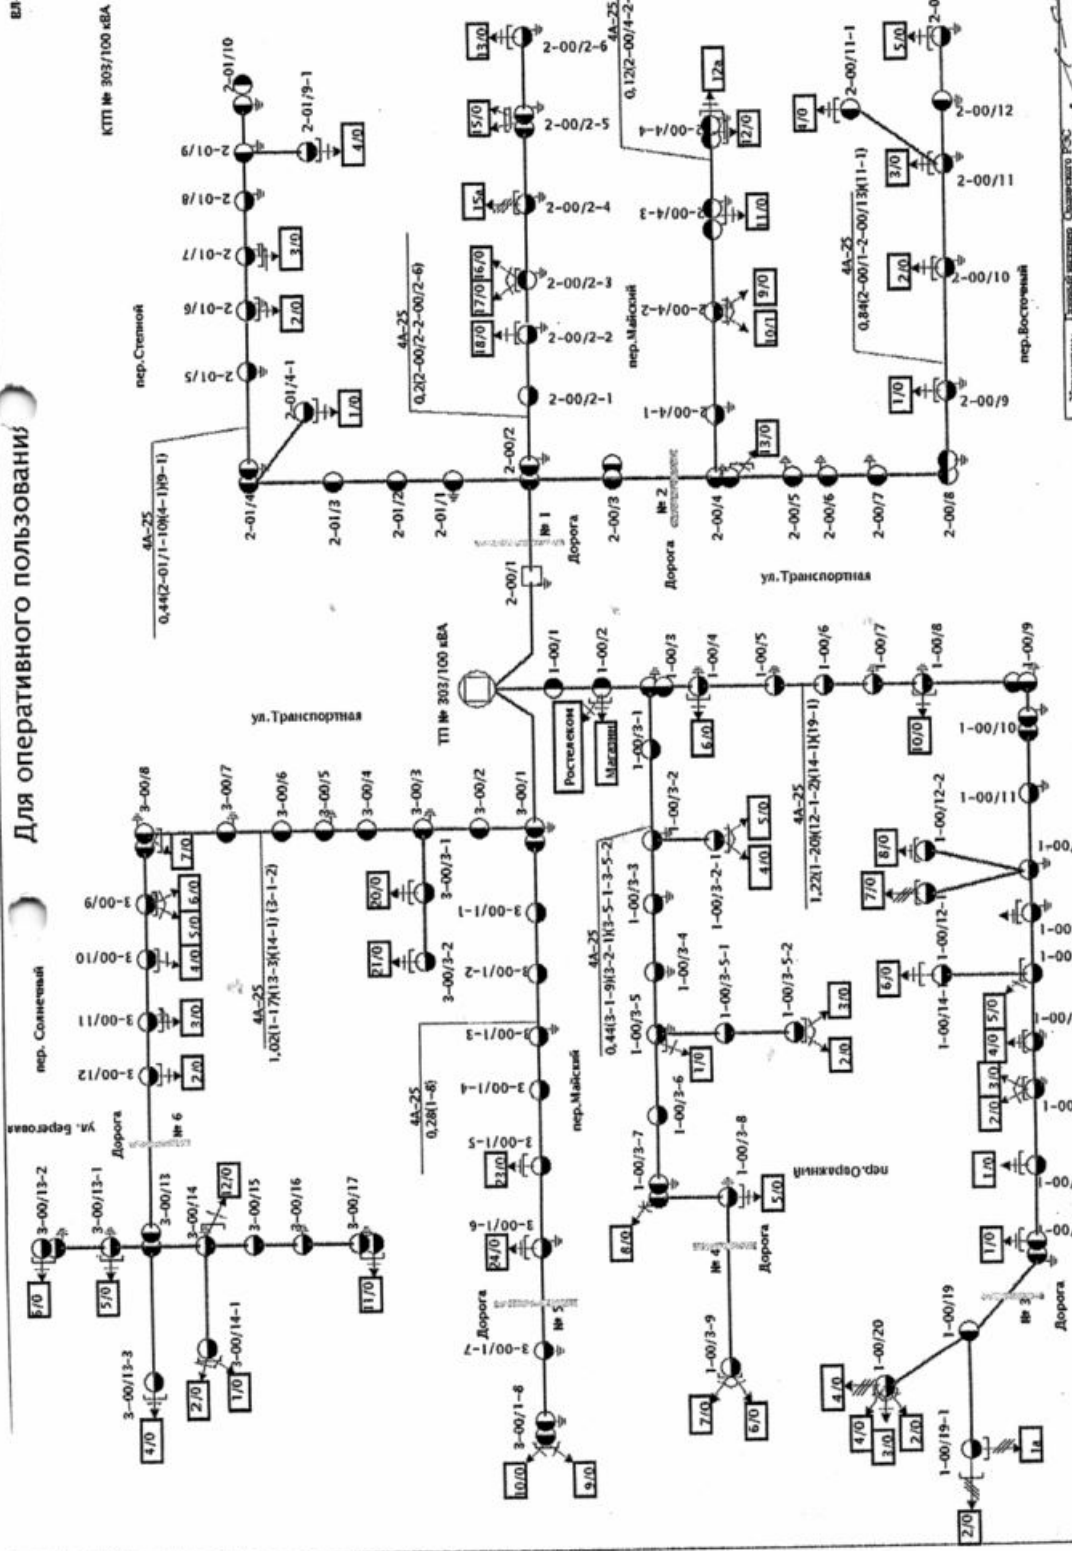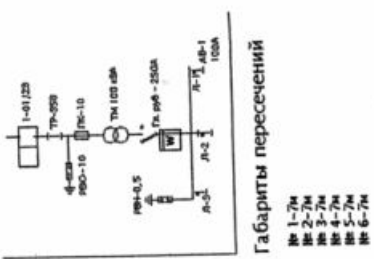


Габариты пересечений
 № 1-7м
 № 2-7м
 № 3-7м
 № 4-7м
 № 5-7м
 № 6-7м

Утверждает: Главный инженер Окружного РЭС		Легенда А.А. 15.09.2012г.	
ПО ЮРЭС		Окружной РЭС	
Полномочия: Подача, прием, монтаж, ремонт, обслуживание		Полномочия: Прием, монтаж, ремонт, обслуживание	
Исполнитель: [Подпись]		Исполнитель: [Подпись]	
Масштаб: 1:1000		Масштаб: 1:1000	
Дата составления: 15.09.2012г.		Дата составления: 15.09.2012г.	

РМ-10кВ=1 нс110/35/10кВ Кувение-2




KT17 № 305/100 кБА

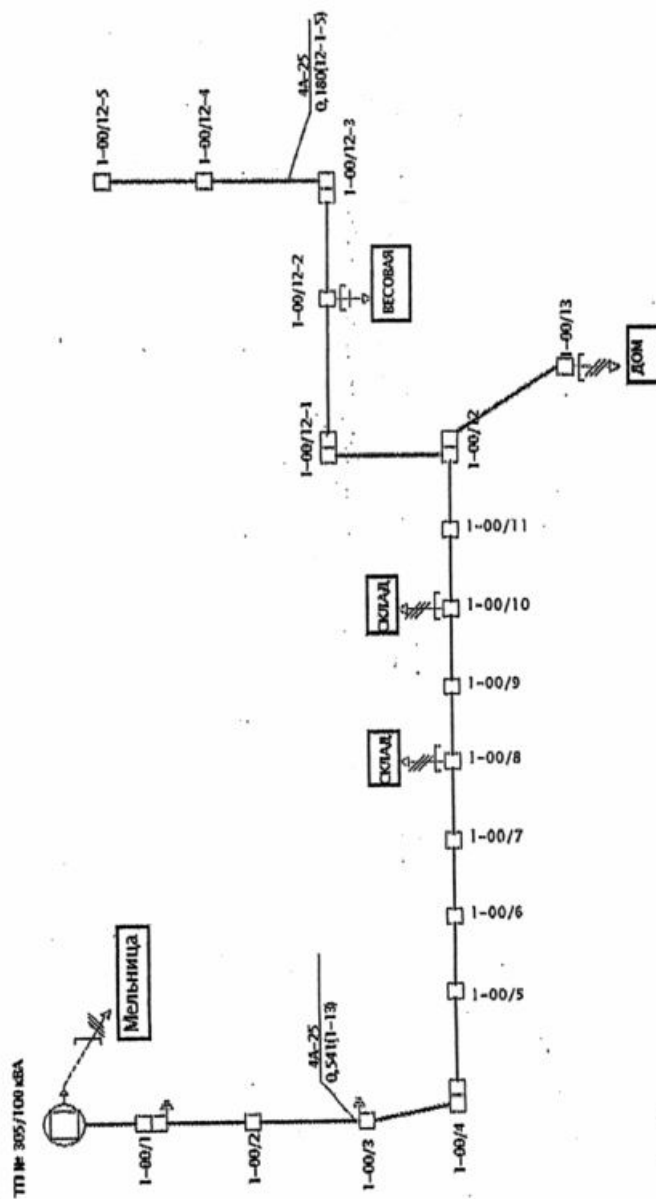


№ инв.	Книжки сфотографированы полностью в системе	Неисполнение обязательств - разбродиставление документов	Порядок, жанр, тематика коллекции	Порядок, ориентировка, структурное подразделение	Удостоверено: <u>Иванов Александр Сергеевич</u> <u>Суровский Р.С.</u> <u>Литвинов А.А.</u> 01.11.2021г.
					Книжко-серийный фонд 379С
					Подписание списка №1 4-й экз. 1-й от КТН 100,4 экз. №305 экз. №1 10 экз. №-1 №369-2
					Мастер 79С
					Титул
					М/П Галина 66Х Терехова Ю.И.
					Иванов А.А. Литвинов А.А.
					Дата составления списка 19.11.2021г.
					Листов



ЕЛ-10кВН#1 пс 110/35/10кВ Куберле 2



КТИП № 354/100 кВА

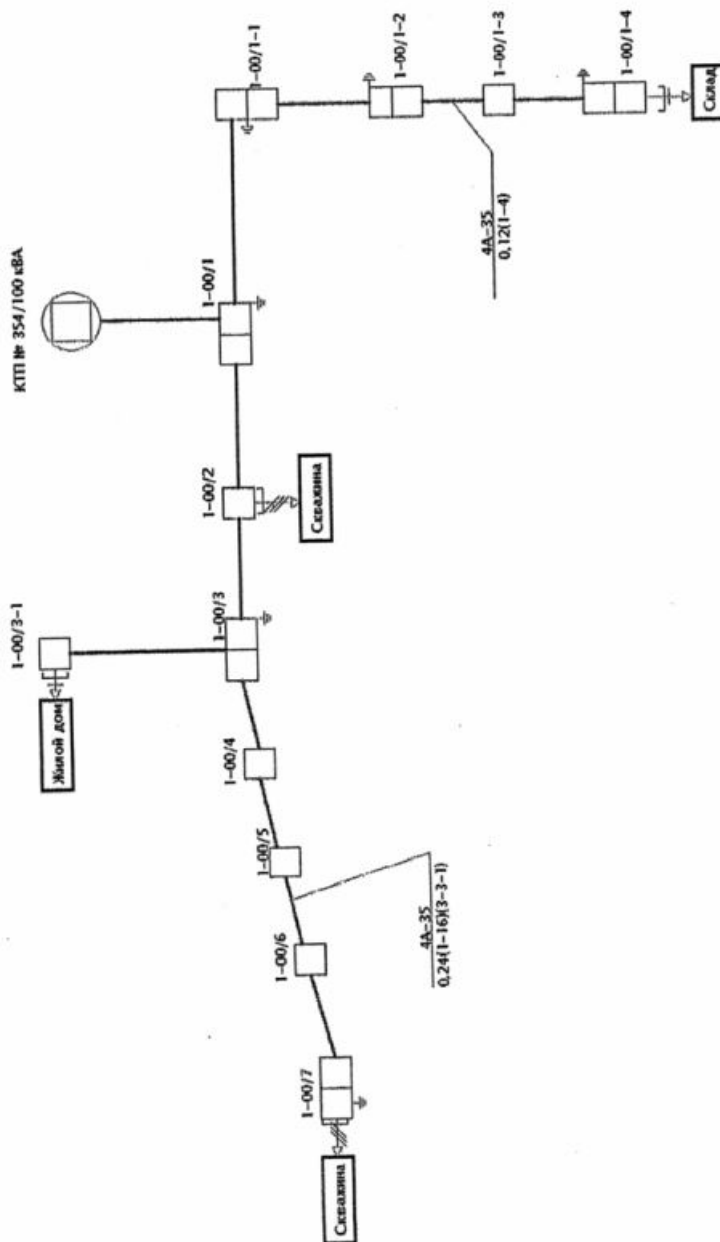[illegible]


Для оперативного пользования.



Габариты пересечений:
№1 - 7,5м

[illegible]

Для оперативного пользования

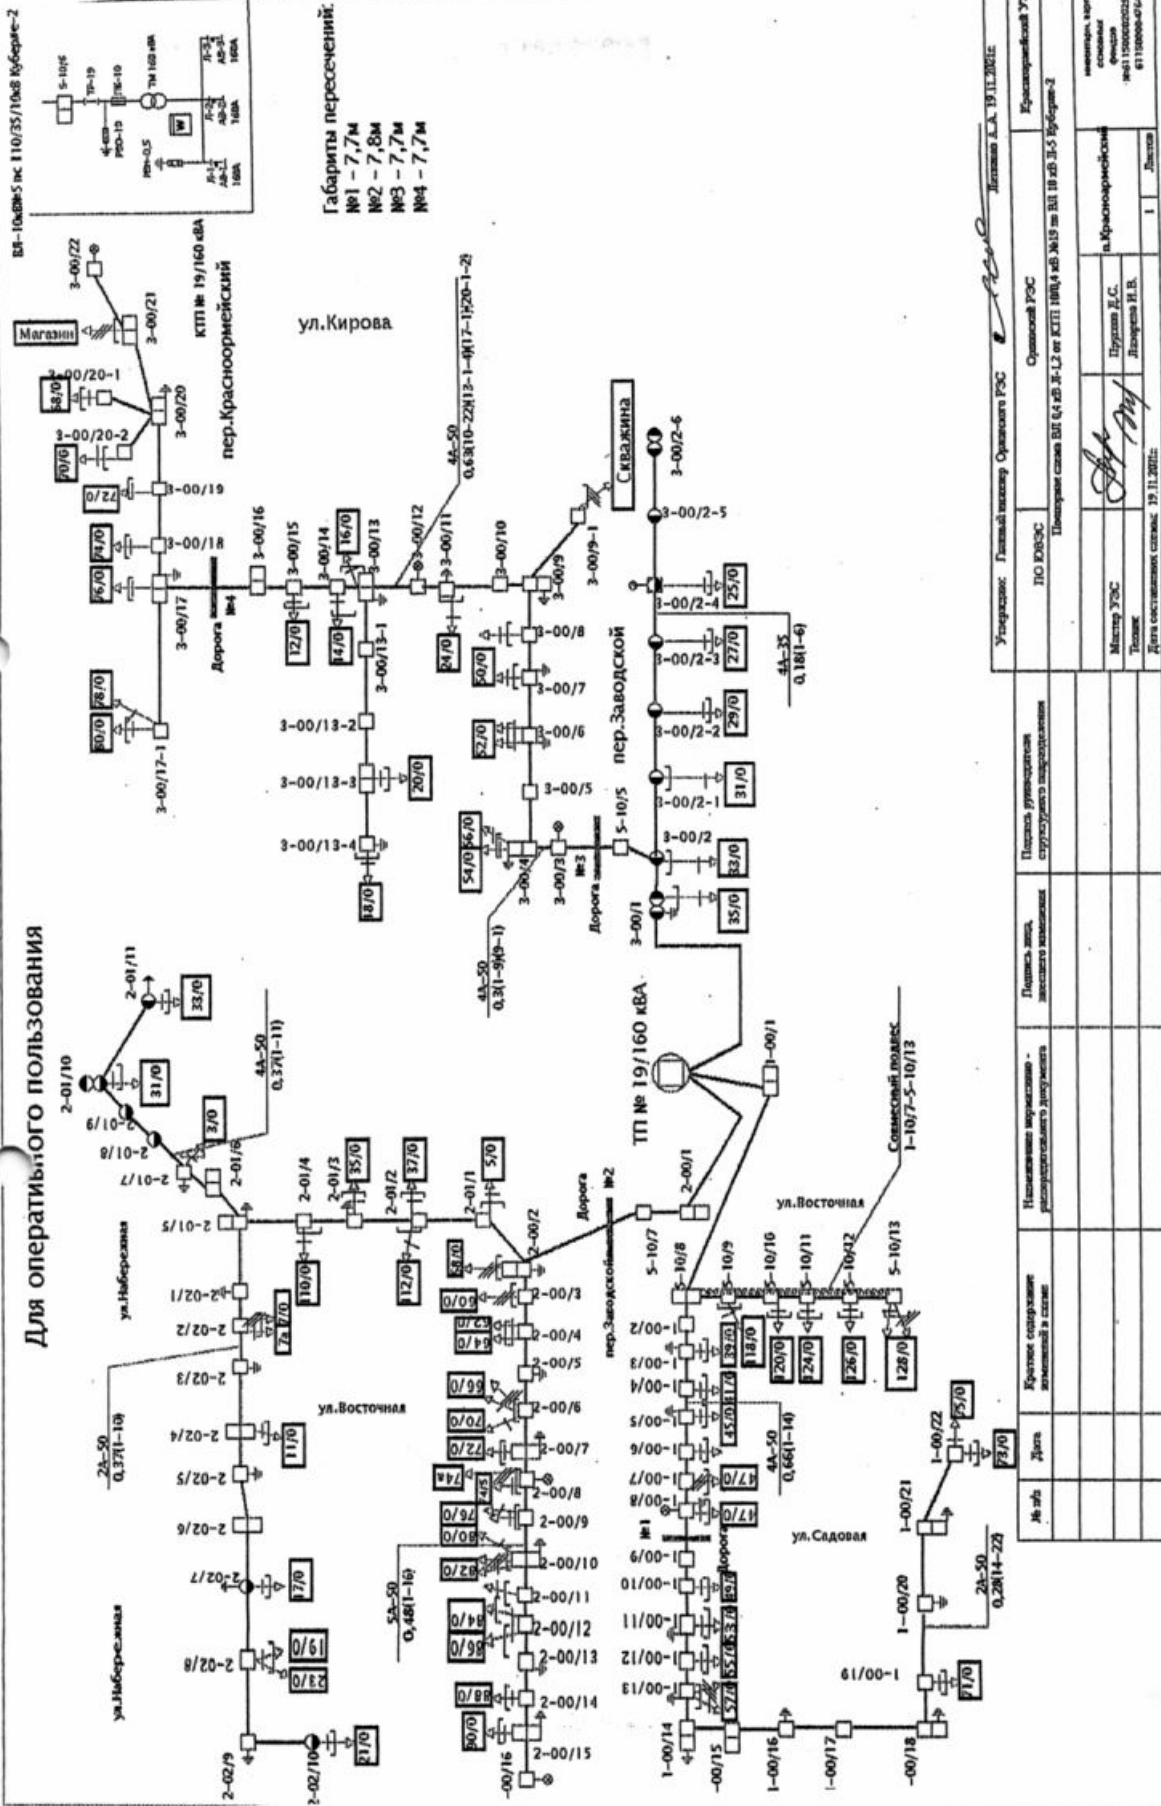

Габариты пересечений:
 №1 - 7,7м
 №2 - 7,8м
 №3 - 7,7м
 №4 - 7,7м

Утвержден:	Генеральный директор	Организация:	Организация РЭС
Исполнитель:	Инженер	Подпись:	Инженер
Дата:	19.11.2012	Подпись:	Инженер
Лист:	1	Листов:	1



№ п/п	Дата	Краткое содержание изменений в схеме	Наименование мероприятия - рассмотрение документа	Подпись лица, ответственного за рассмотрение	Подпись лица, ответственного за утверждение
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

Для оперативного пользования

ВЛ-10кВ №5 пс 110/35/10кВ Кубаре-2

КТП № 63/100 кВА


ТП № 63/100 кВА

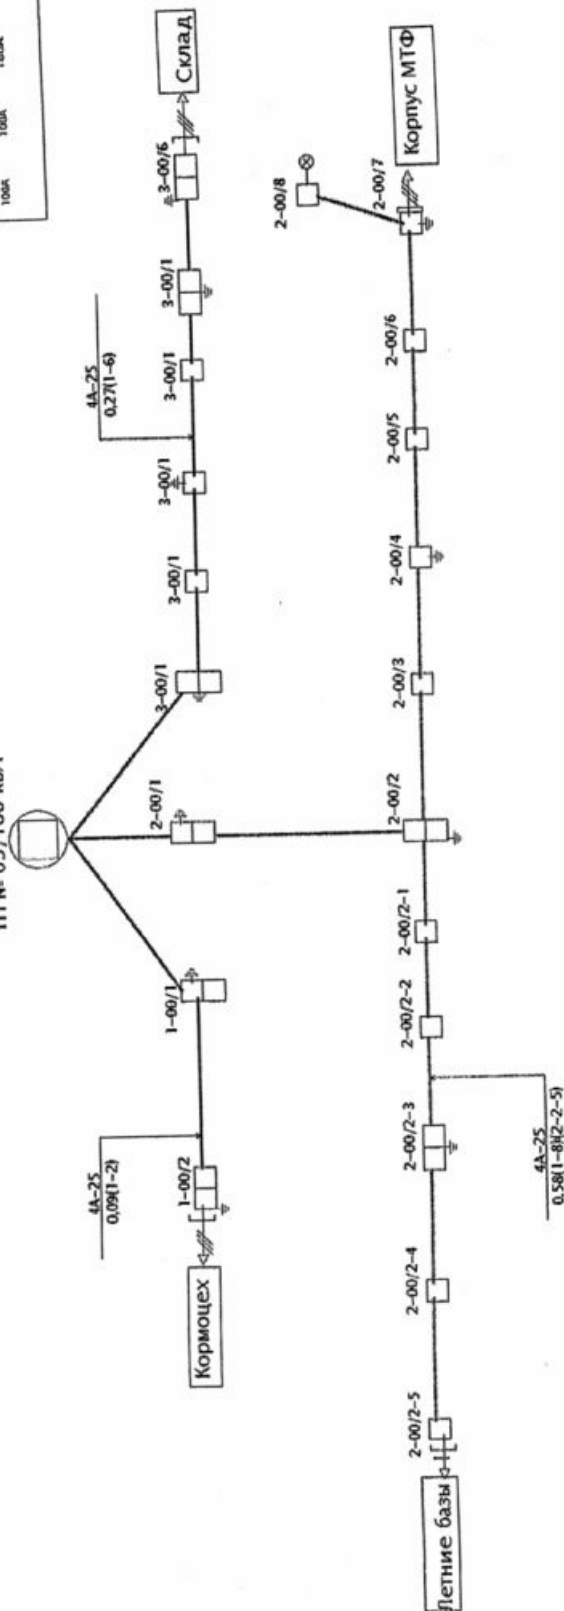

Утверждено: Главный инженер Орловского РЭС		Литвинов А.А. 15.05.2021г.	
ПО ЮБЭС		Орловский РЭС	
Подпись уполномоченного структурного подразделения		Красноярский УЭС	
Подпись лица, ответственного за документ		Подписанная схема ВЛ 0,4 кВ Е.1.2.3 от КТП 100/4 кВ №63 пс ВЛ 10 кВ Л-5 Кубаре-2	
Наименование организации - распространителя документа		п.Красноярский	
Круглые скобки: комментарий к схеме		Портнов Д.С.	
Дата		Литвинов Н.В.	
№ вх		Мастер УЭС	
		Тестирование	
		Итого листов: 1 из 1	


Исполнитель: А.А. Литвинов
Подпись: [Подпись]
М.П. [Подпись]

БД-10085 нс 110/35/10кВ Кубаре-2

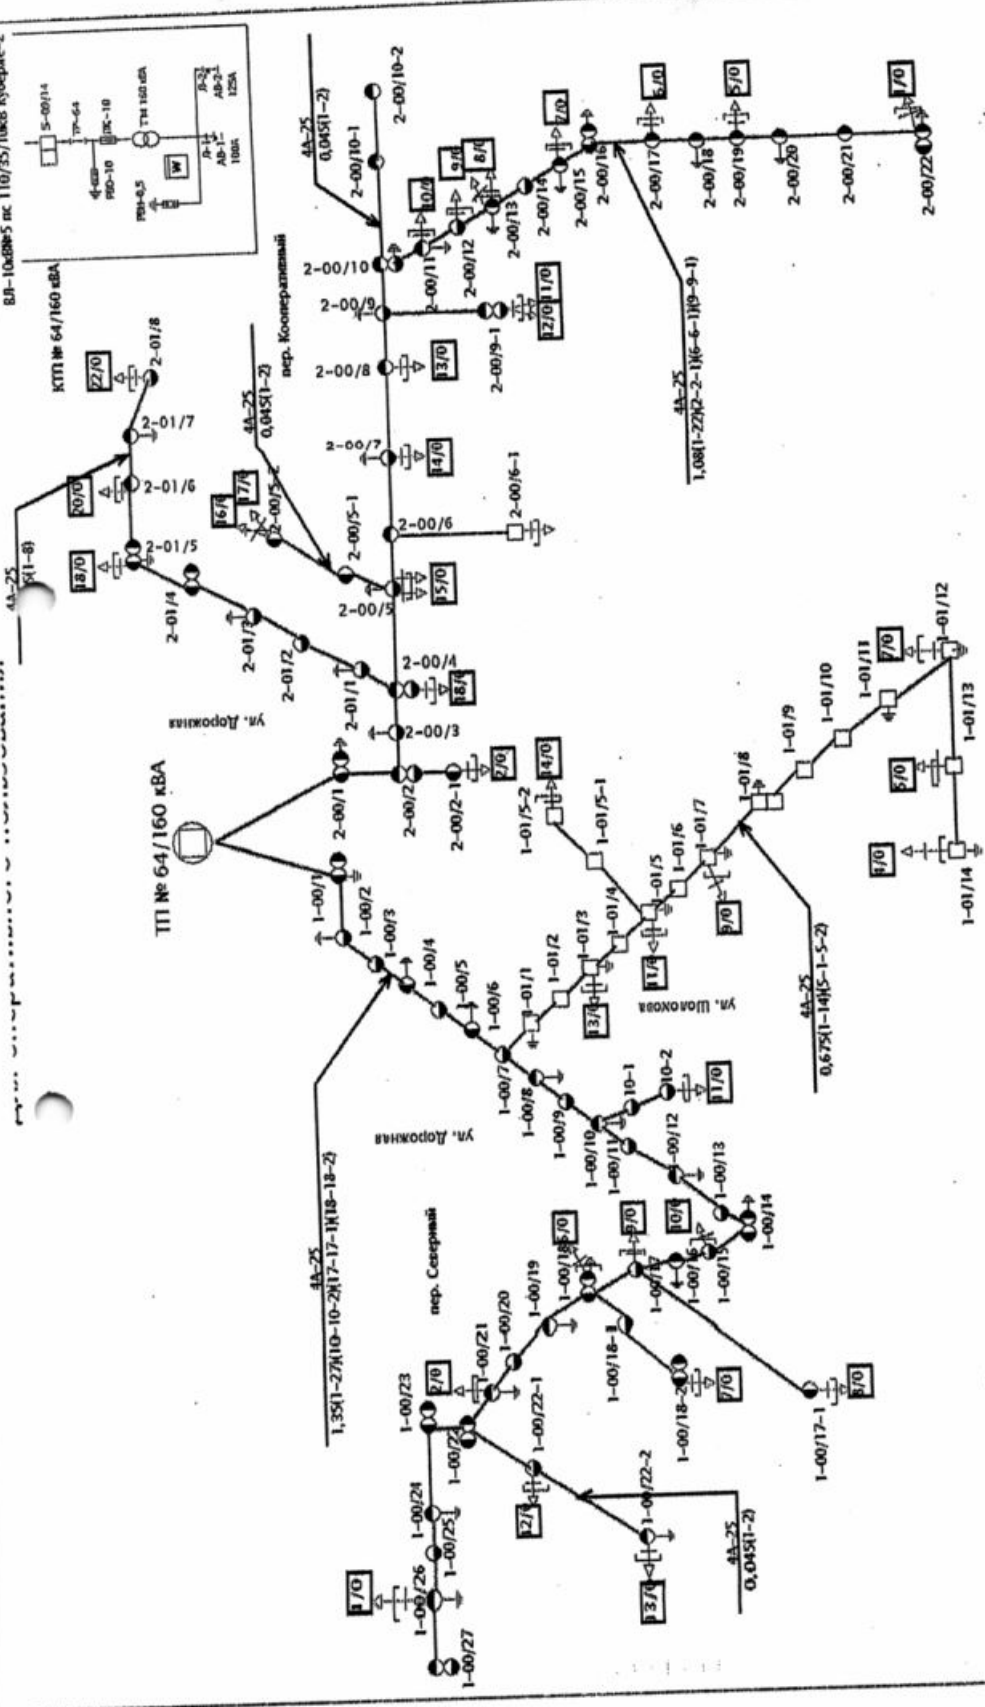


Утверждено: Главный инженер Организации УЭС		Организация: УЭС		Курсовой проект УЭС	
Подпись лица, ответственного за разработку		ИО УЭС-УС		Получено: 19.11.2011	
Подпись лица, ответственного за исполнение		Подпись лица, ответственного за проверку		Получено: 19.11.2011	
Исполнение проекта - расширенный документ		Исполнение проекта - расширенный документ		Получено: 19.11.2011	
Курсовое задание: разработка проекта		Курсовое задание: разработка проекта		Получено: 19.11.2011	
Длина		Длина		Длина	
Итого		Итого		Итого	
Дата составления: 19.11.2011		Дата составления: 19.11.2011		Дата составления: 19.11.2011	
Подпись: [Подпись]		Подпись: [Подпись]		Подпись: [Подпись]	
Имя: [Имя]		Имя: [Имя]		Имя: [Имя]	
Фамилия: [Фамилия]		Фамилия: [Фамилия]		Фамилия: [Фамилия]	
Пол: [Пол]		Пол: [Пол]		Пол: [Пол]	
Дата: [Дата]		Дата: [Дата]		Дата: [Дата]	

ВЛ-10кВН-5 пс 110/35/10кВ Кубеле-2




Габариты пересечений:

№1 - 7,0 м
№2 - 7,5 м
№3 - 7,5 м

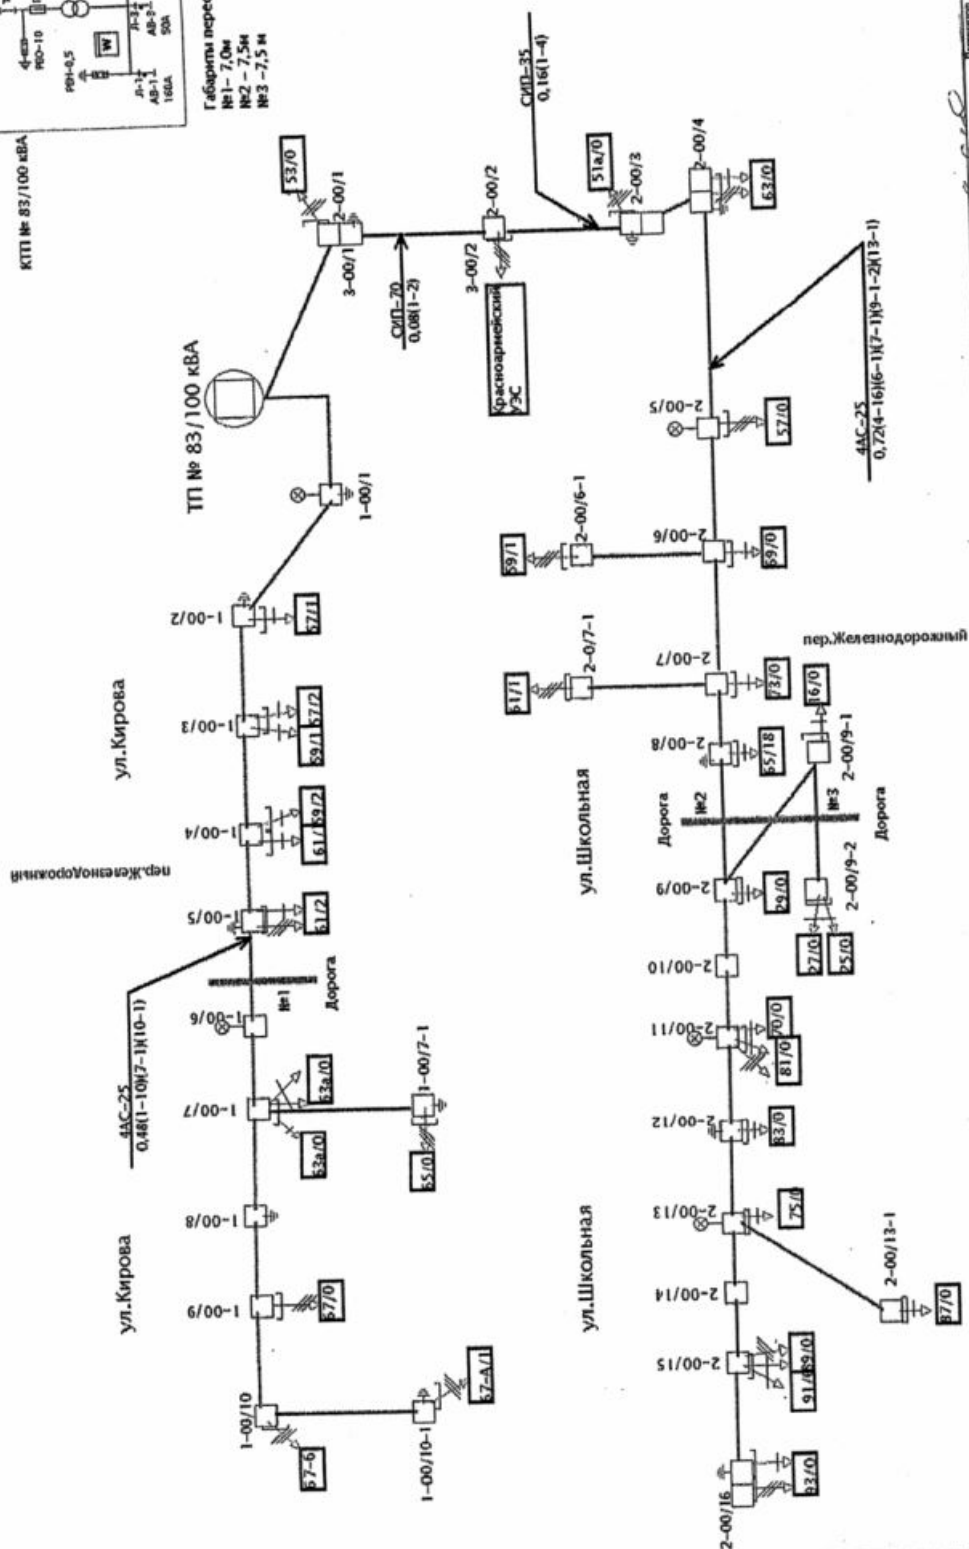


№ инв.	Дата	Краткое содержание коллекции в с/з.м.б	Начислено вознаграждения - расширенного дилерского	Подпись лица, вносящего изменения	Подпись уполномоченного служебного подразделения	ПО ЮБС	Организация РЭС	Красноярский УСЗ
							Подписанная с/з.м.б. 04.11.23 от КТП 100.4 кб №63 по АД 10 кб Л-5 Кирборт-2	Красноярский УСЗ
								Мастер УСЗ
								Техник
								п. Красноярский
								интернет. карт. основных бизнес №611500002843 611500004654
								1
								Датум составления с/з.м.б. 15.09.2024г

ВЛ-10кВ±5 пс 110/35/10кВ Кубеле-2




КТП № 93/100 кВА

ул. Кирова

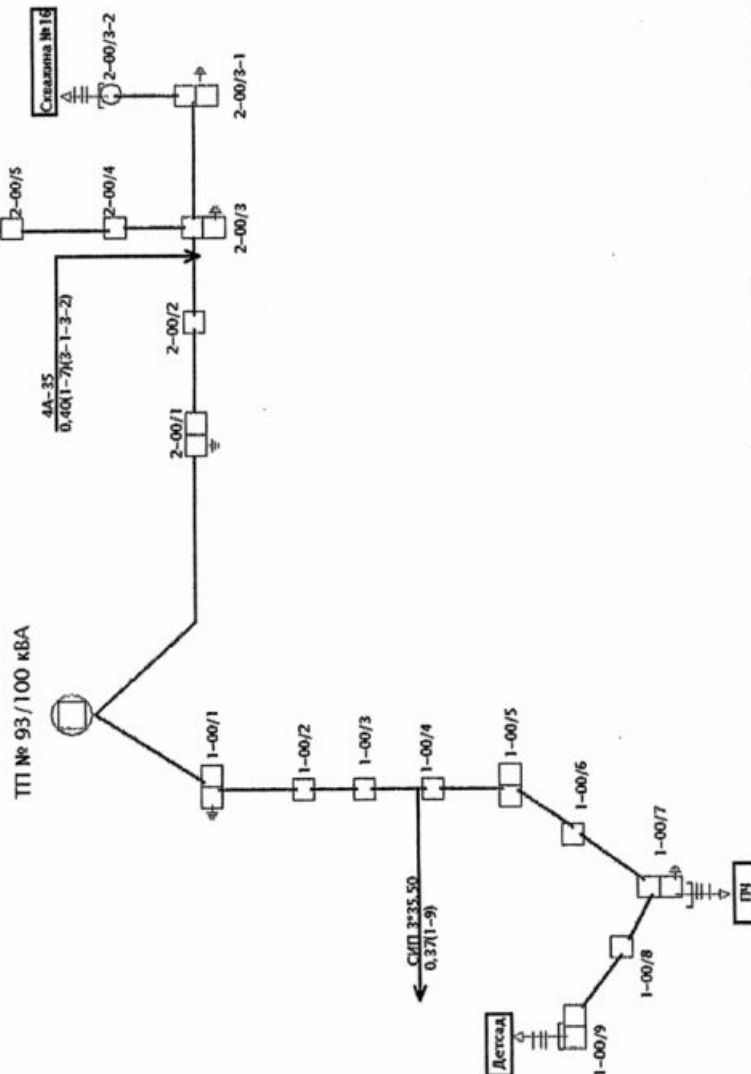[illegible]


Для оперативного пользования

ул. Кр. Партизан



КТП № 94/160 кВА

Габариты пересечения:
№1 - 7,7м
№2 - 7,6м
№3 - 7,7м
№4 - 2,2м

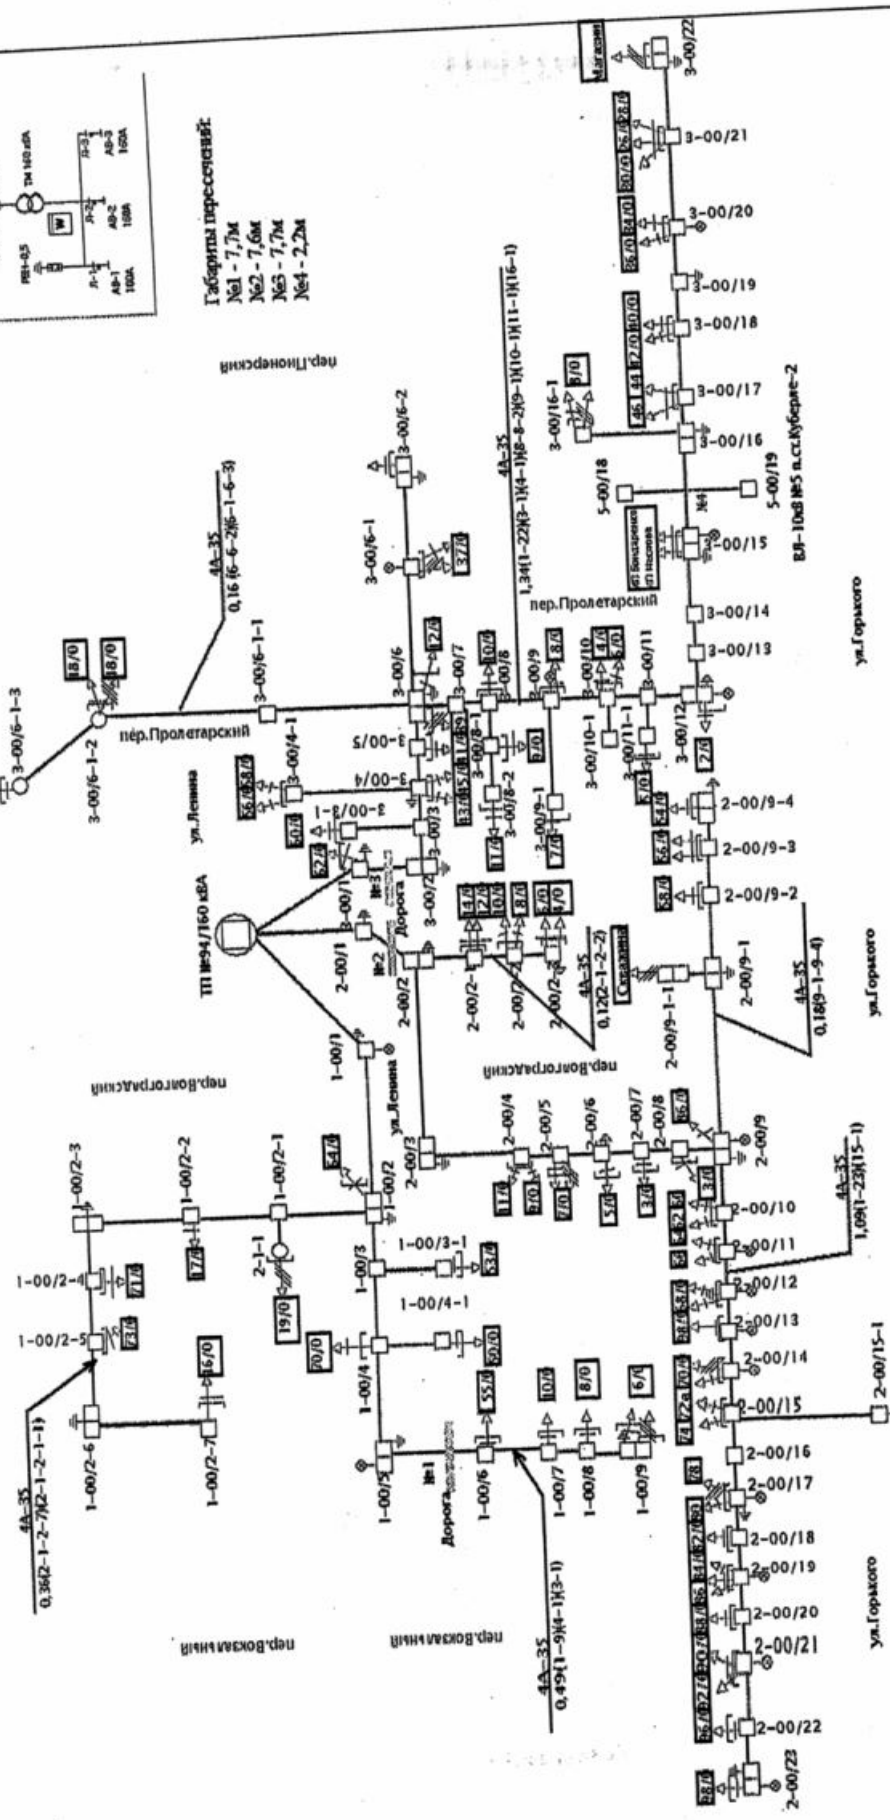



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Для оперативного пользова

ВЛ-1008M5 по 110/35/10кВ Кувейт-;

ИП № 101/100 кВА


КТП № 101/100 кВА

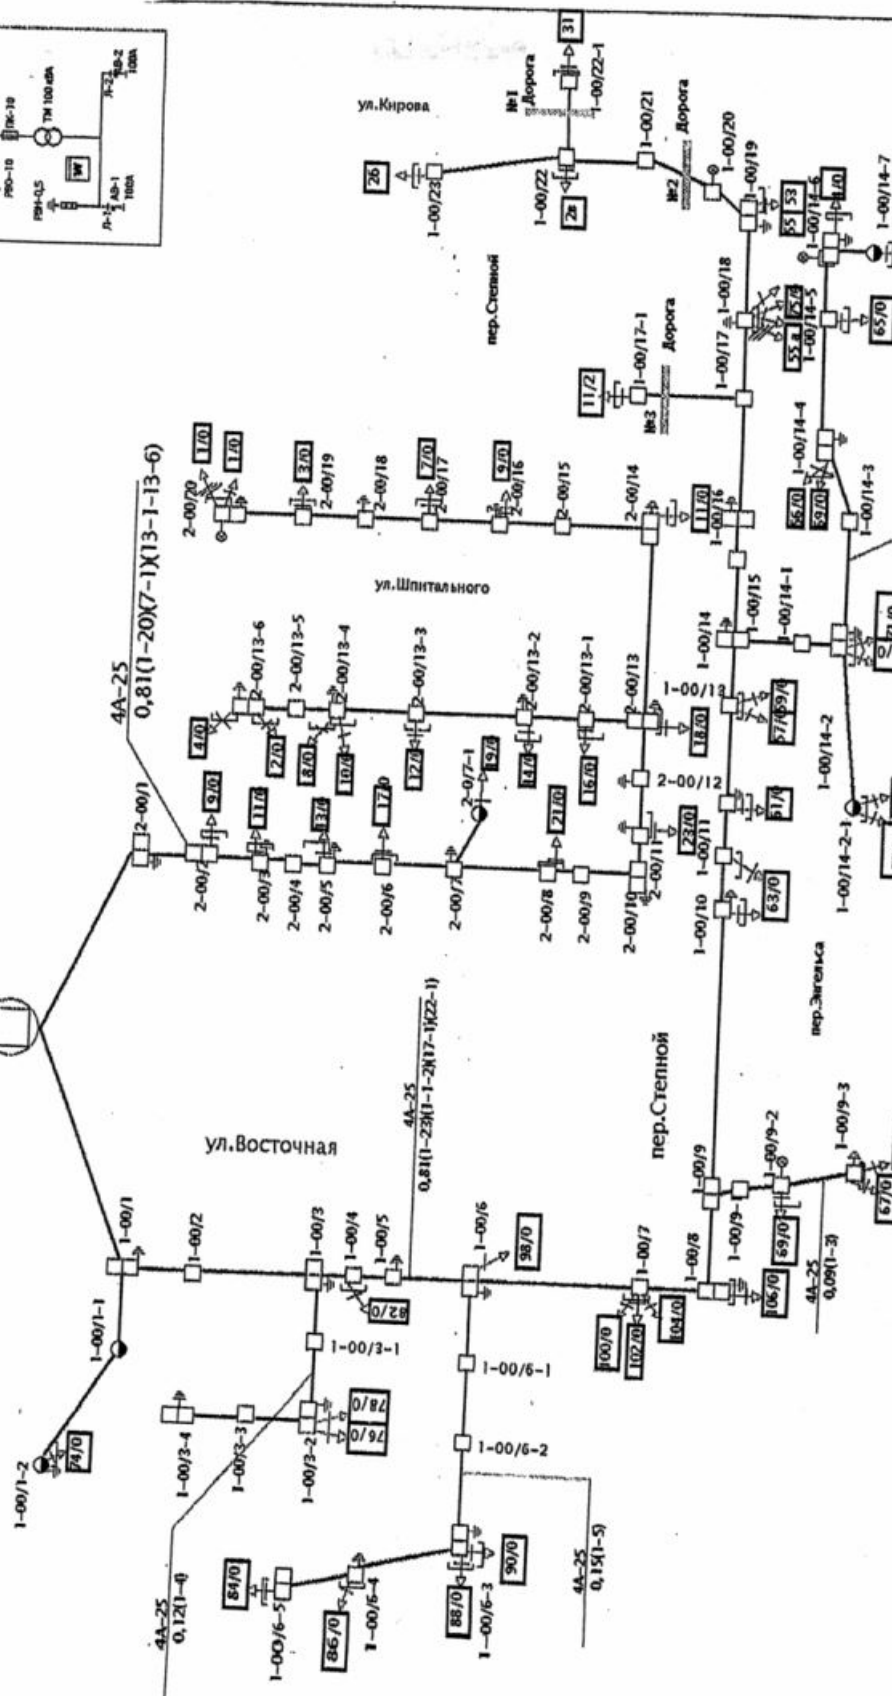[illegible]

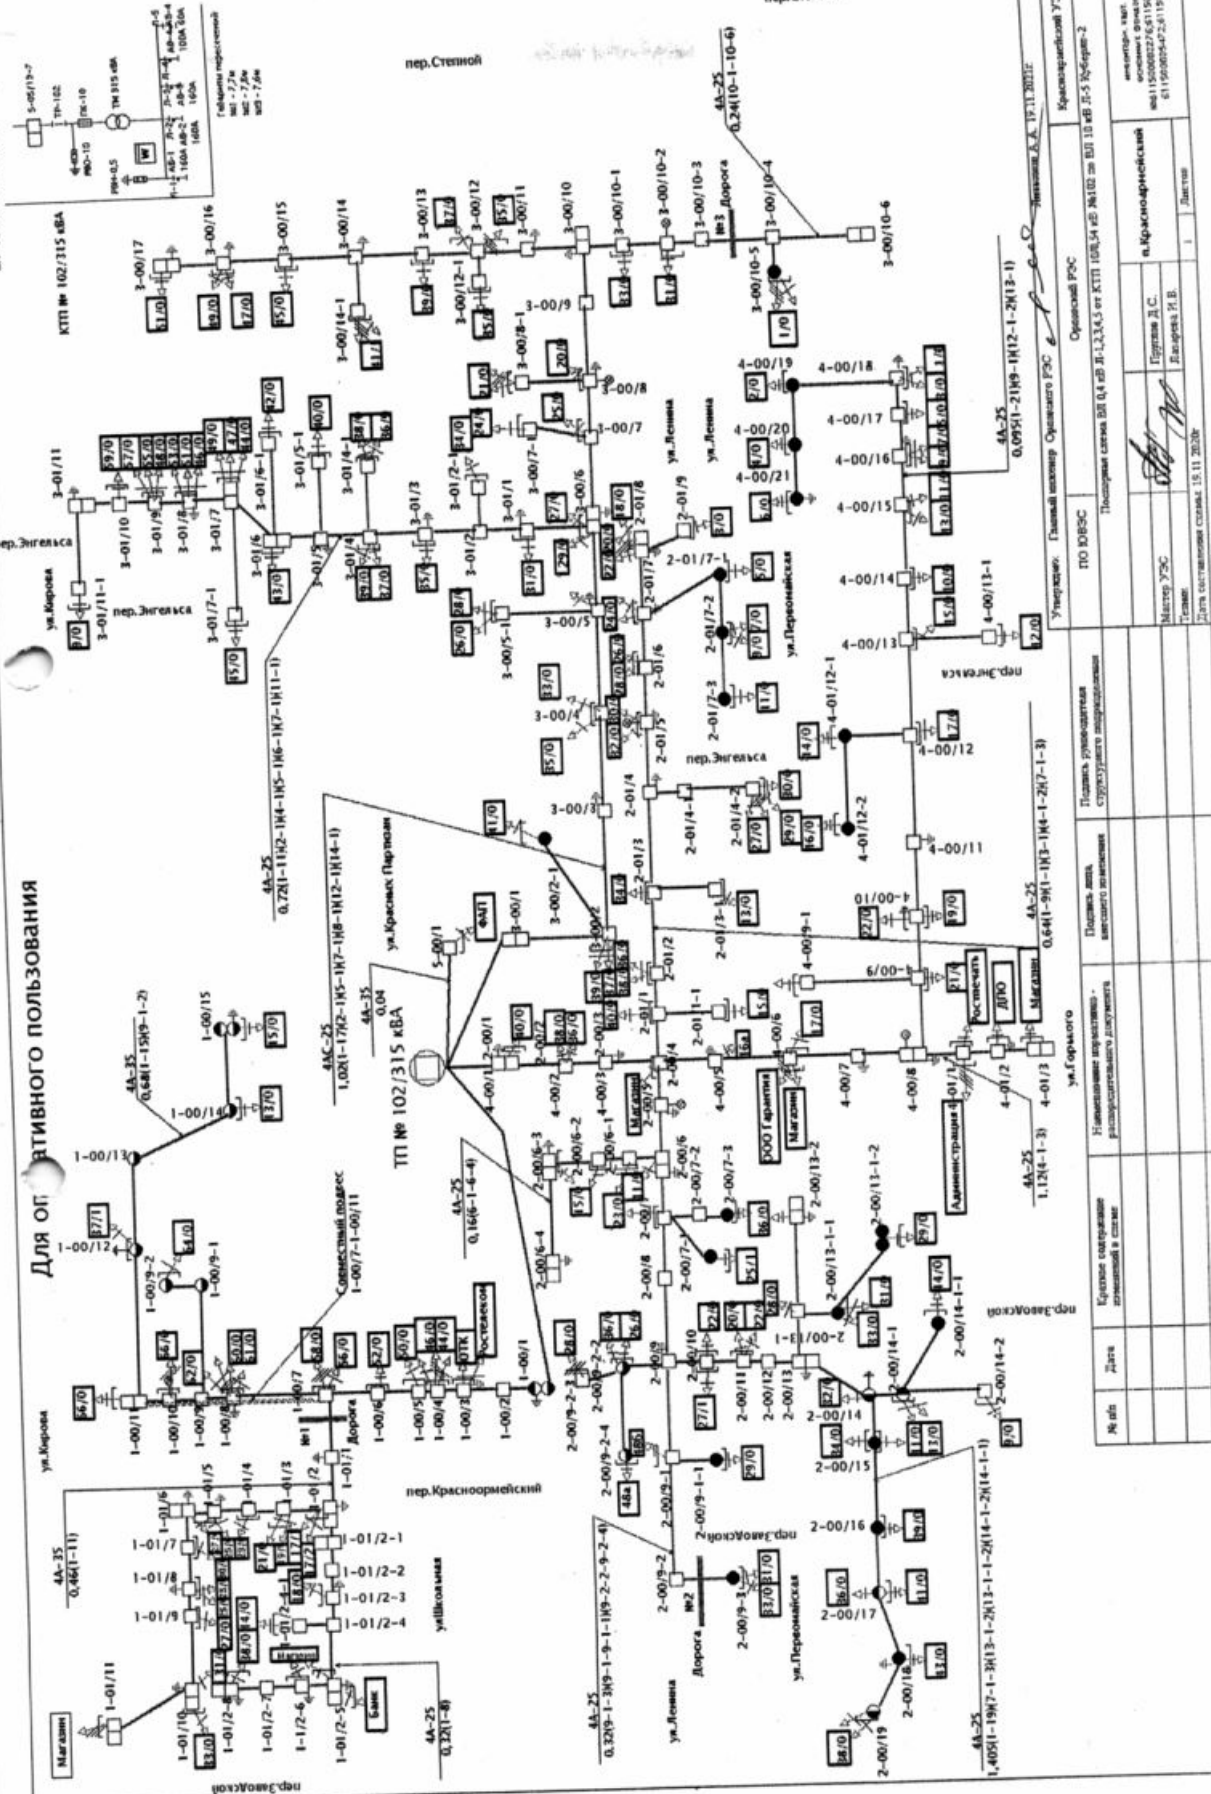[illegible]


ВЛ-10GBit/s на 110/35/10кВ Кибера-2

КТПП № 133/250 «БА»




абарыты пересечений:

- 1-2, 5M
2-2, 5M
3-2, 5M
4-2, 5M
5-2, 5M
6-2, 5M
7-2M
8-7, 2M
9-7, 2M
10-7, 2M
11-7, 2M
12-7, 2M
13-7, 5M
14-7, 2M
15-7, 2M

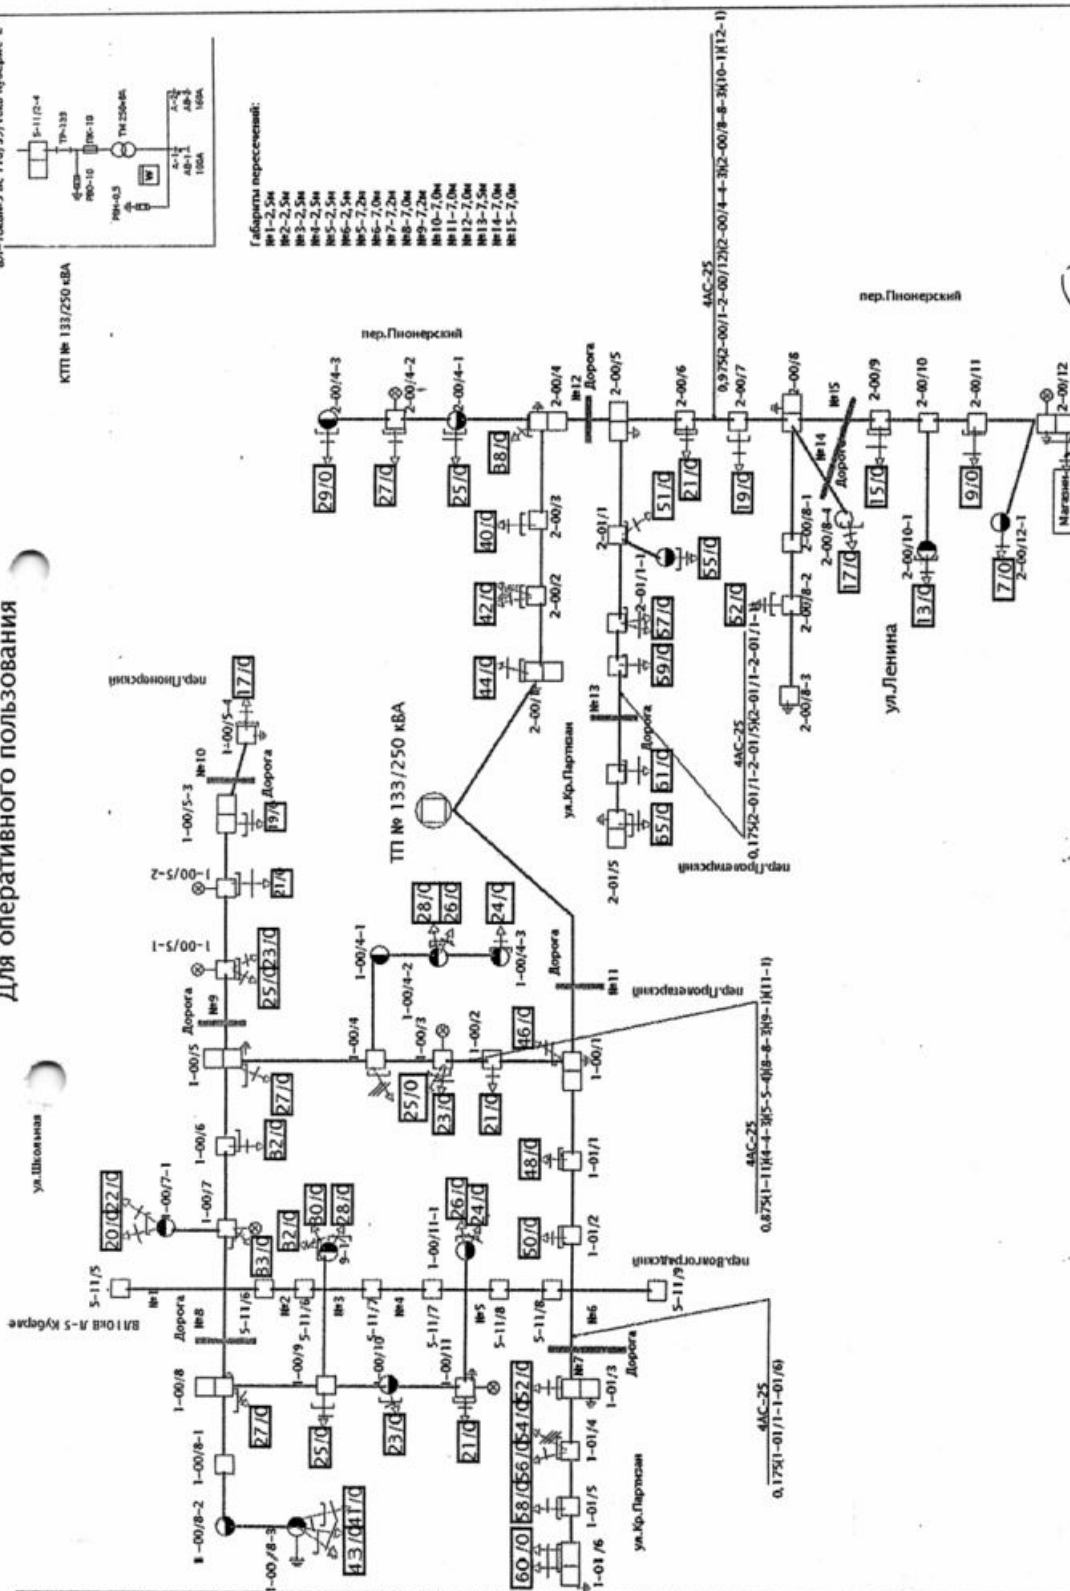
[illegible]

Для оперативного пользования

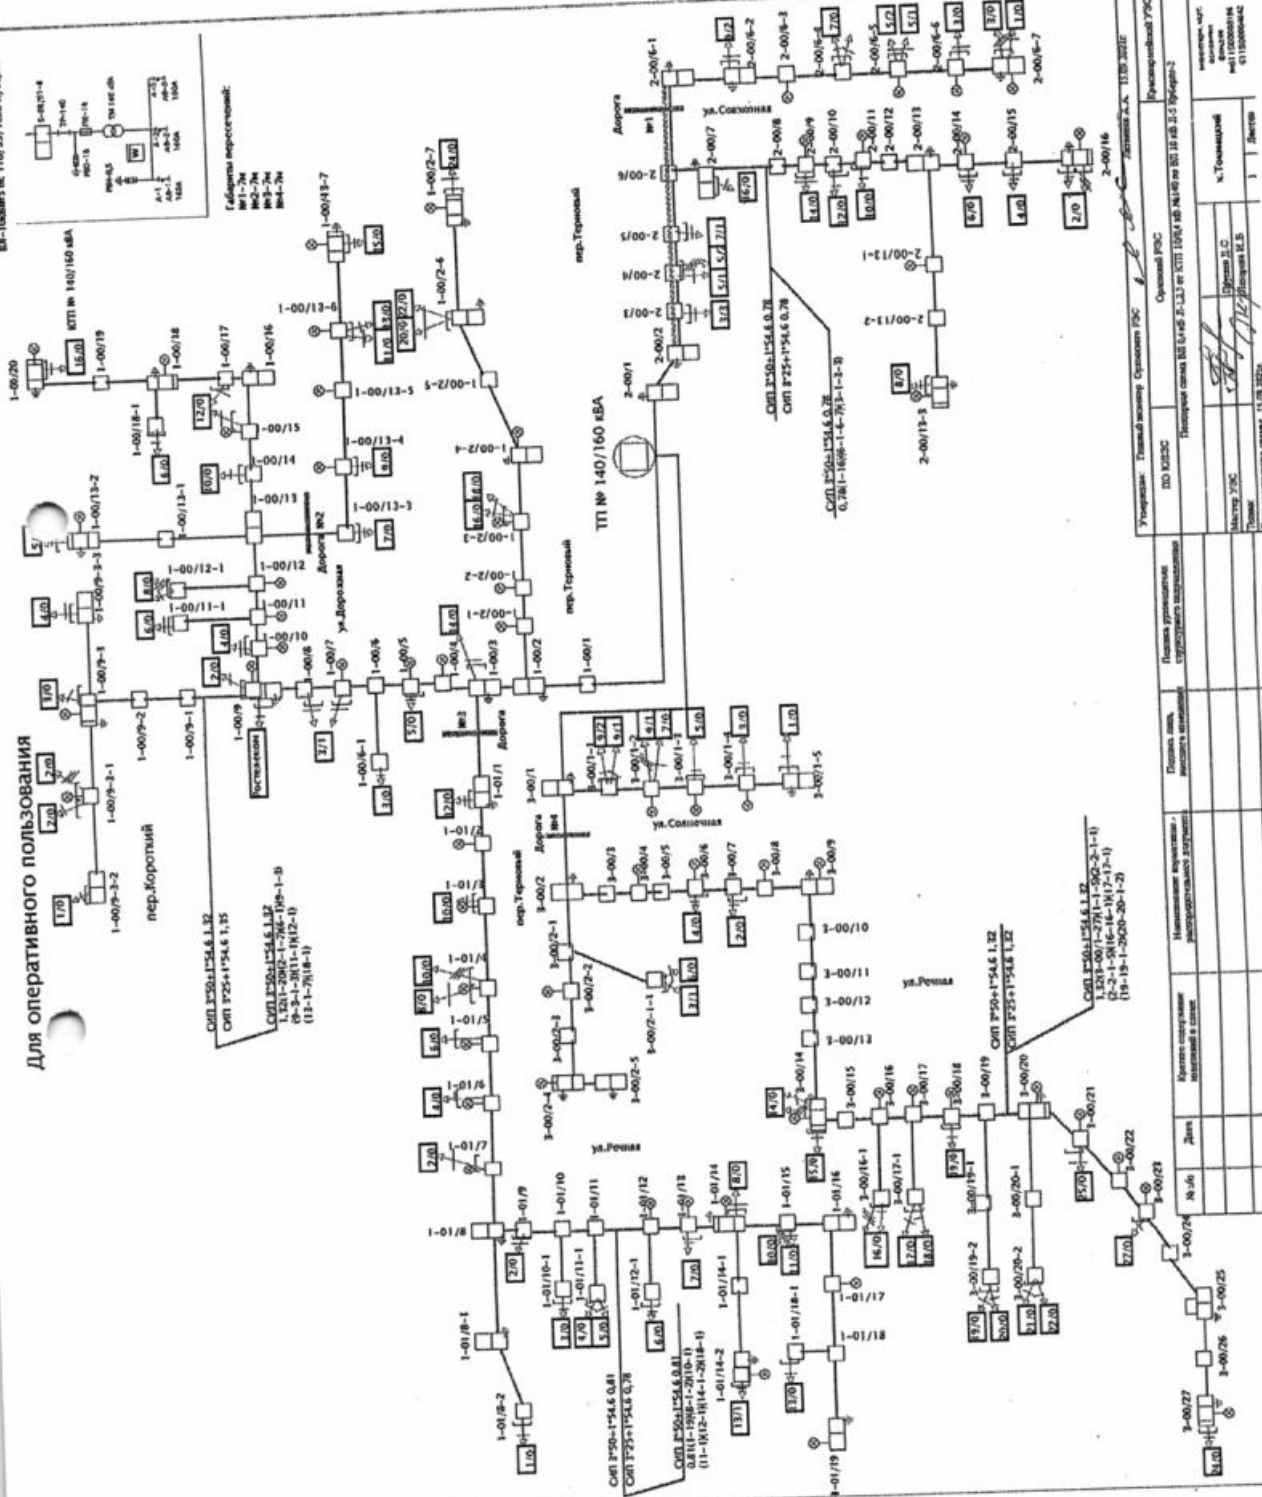


Для оперативного пользования

ТП № 150/63

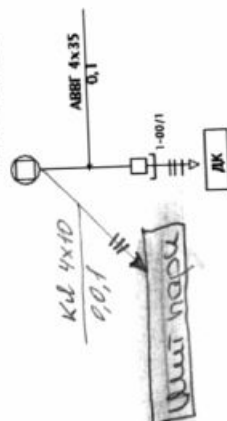

ВЛ-10кВ №5 пс 110/35/10кВ Кубаре-2

КТП № 150/63




Листов 1 А.А. 07.09.2020г


Утверждаю: Главный инженер Орловского РЭС		Орловский РЭС		Курсановский УЭС	
ПО ЮВЭС		Поперная схема ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 100/4 кВ №150 по ВЛ 10 кВ Л-5 Кубаре-2		Курсановский УЭС	
М.п.и	Дата	Краткое содержание изменений в схеме	Наименование нормативно-распределительного документа	Подпись лица, внесшего изменения	Подпись руководителя структурного подразделения
Мастер УЭС: Пугачев Д.С.				Дом культуры	
Техник: Лавренко И.В.				Инвентариз. карт. 611500004274	
Дата составления схемы: 07.09.2020г				1 Листов	

Для оперативного пользования

ВЛ-10кВ №5 кв 110/35/10 кв Кубарев-2





Габариты пересечений:
 №1 - 7,8м
 №2 - 7,8м
 №3 - 7,8м

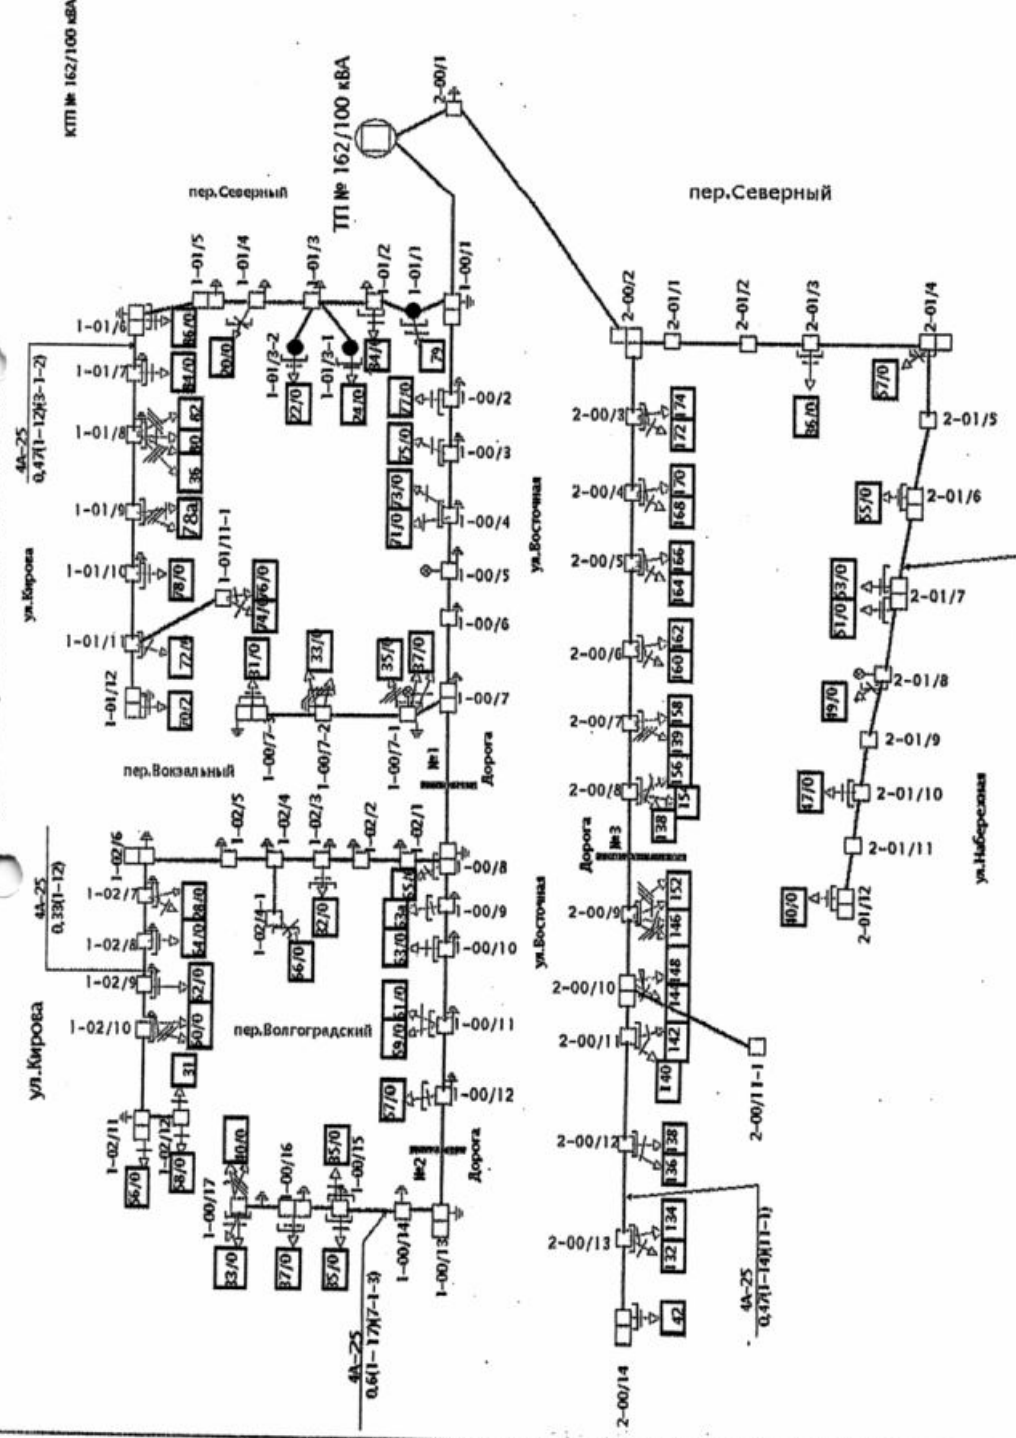

№ акта	Дата	Краткое содержание изменений в схеме	Наименование предприятия - распространителя электроэнергии	Подпись лица, ответственного за изменение	Подпись руководителя структурного подразделения	Утверждено: Главный инженер Организации РЭС	Должность А.А. 19.11.2022г.
						Организация РЭС	Красноярский УЭС
						Полное наименование: ВЛ 0,4/25 кв 110/35/10 кв Кубарев-2	ВЛ 0,4/25 кв 110/35/10 кв Кубарев-2
						Место УЭС	Красноярский УЭС
						Подпись Д.С.	Подпись Д.С.
						Подпись И.В.	Подпись И.В.
						Подпись А.А.	Подпись А.А.

Для оперативного пользования

ВЛ-10кВ/5 км 110/35/10кВ Кубере-2

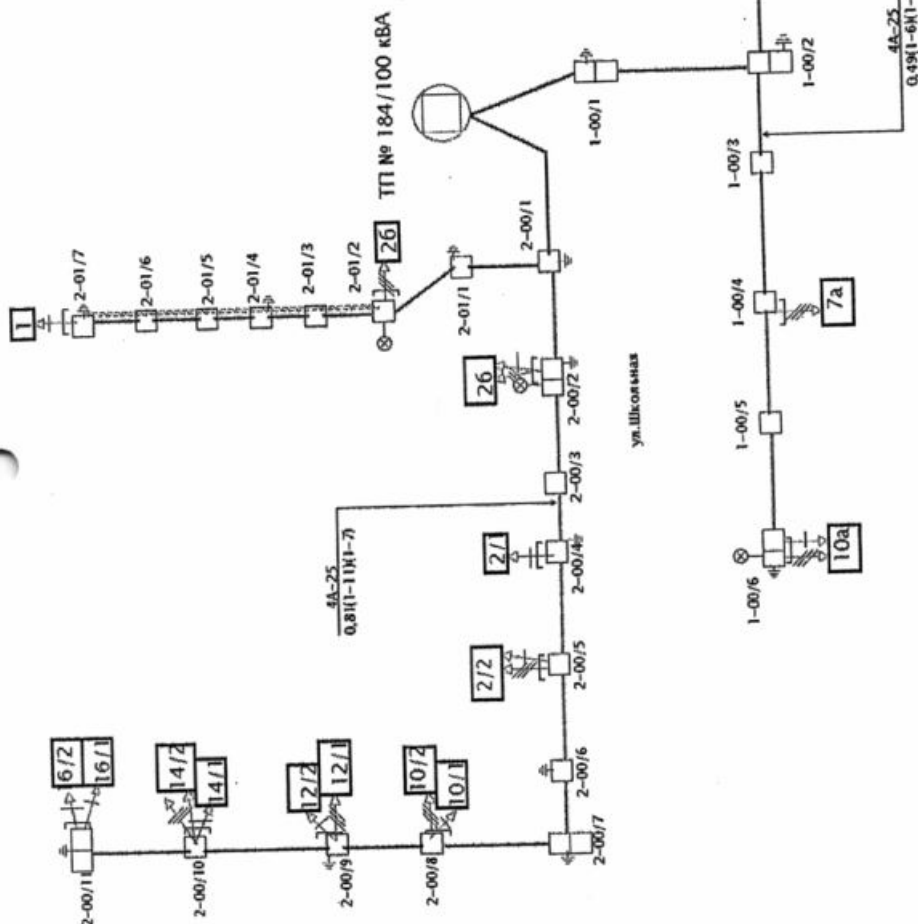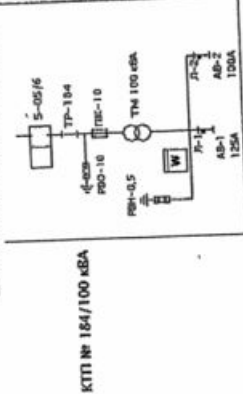


ул. Школьная

ул. Школьная

Утверждено: Г.А.А. 15.09.2021г.		Л.А.А. 15.09.2021г.	
ПО ЮВЭС		Организация РЭС	
Подпись лица, ответственного за содержание		Подпись руководителя структурного подразделения	
Назначение морально-распределительного документа		Подпись лица, ответственного за содержание	
Копию содержания изменений в копии		Подпись лица, ответственного за содержание	
Дата		Дата составления схемы 15.09.2021г.	
№ п/п		Красноярский УЭС	
Дата		Поземная схема ВЛ 0,4 кВ Л-1,2 от КТП 100/0,4 кВ №184 пм ВЛ 10 кВ Л-5 Кубере-2	
		Мастер УЭС	
		Инженер, с/д	
		п.Красноярский	
		№1 1500003366	
		43 1500004408	
		43 1500003366	
		1	
		Листов	

ВЛ-10кВ №5 пс 110/35/10кВ Кубарь-2

Для оперативного пользования

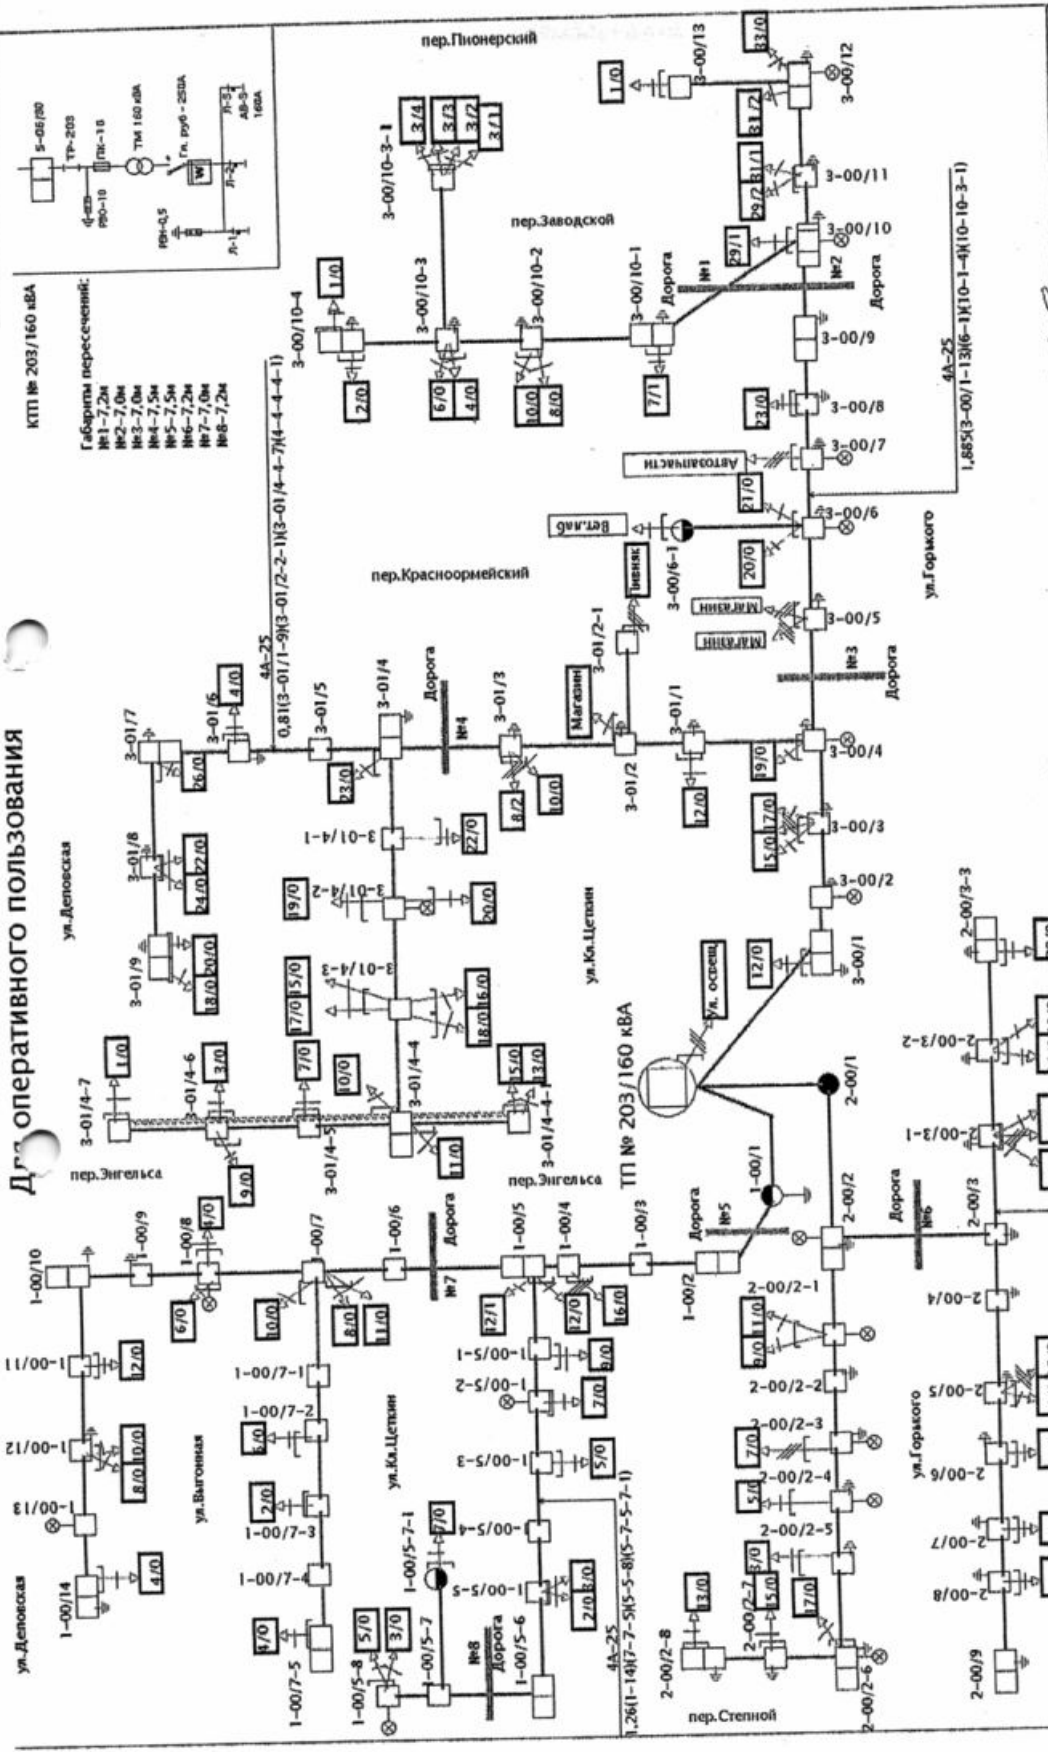


КТП № 203 / 160 кВА

Габариты пересечений:
 №1-7,2м
 №2-7,0м
 №3-7,0м
 №4-7,5м
 №5-7,5м
 №6-7,2м
 №7-7,0м
 №8-7,2м

Утверждено: Главный инженер Орловского РЭС		Орловский РЭС		Красноармейский УЭС	
ТПО ЮВЭС		Площадь схемы ВЛ 0,4 кв. в. 1,2 кв. от КТП 100/4 кв. №203 по ВЛ 10 кв. №5 Кубарь-2		Красноармейский УЭС	
Дата составления схемы: 15.09.2012г.		Мастер УЭС		Инженер, серт. специалист	
		Техник		№61 1590002709	
		Путин Д.С.		п. Красноармейский	
		Васильев И.В.		1	
				Дистанция	


ул. Карьерная

[illegible]


201-100815 от 11/03/15 10:08 100815-2

[illegible]

Б.Н-10кВН-5 нс 110/35/10кВ Куберге-2



КТИ № 298/100 кВА

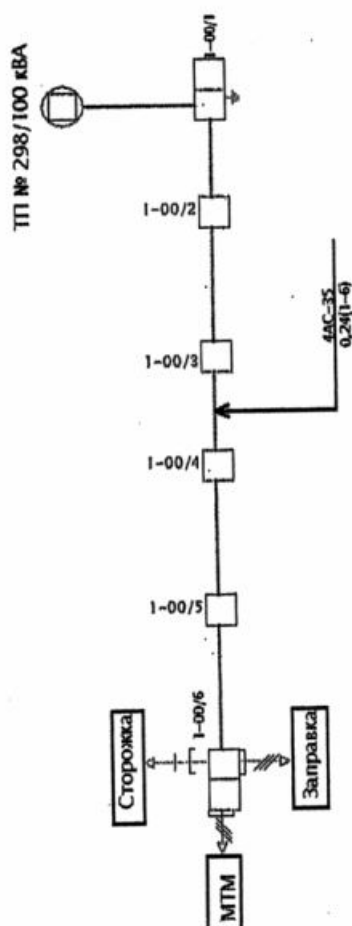[illegible]



Д. оперативного пользования

Габариты пересечений:

№1 - 7,4 М
№2 - 7,6 М
№3 - 7,7 М
№4 - 7,8 М

ТТЛ № 307/100 кВА

КТП № 307/100 кВА

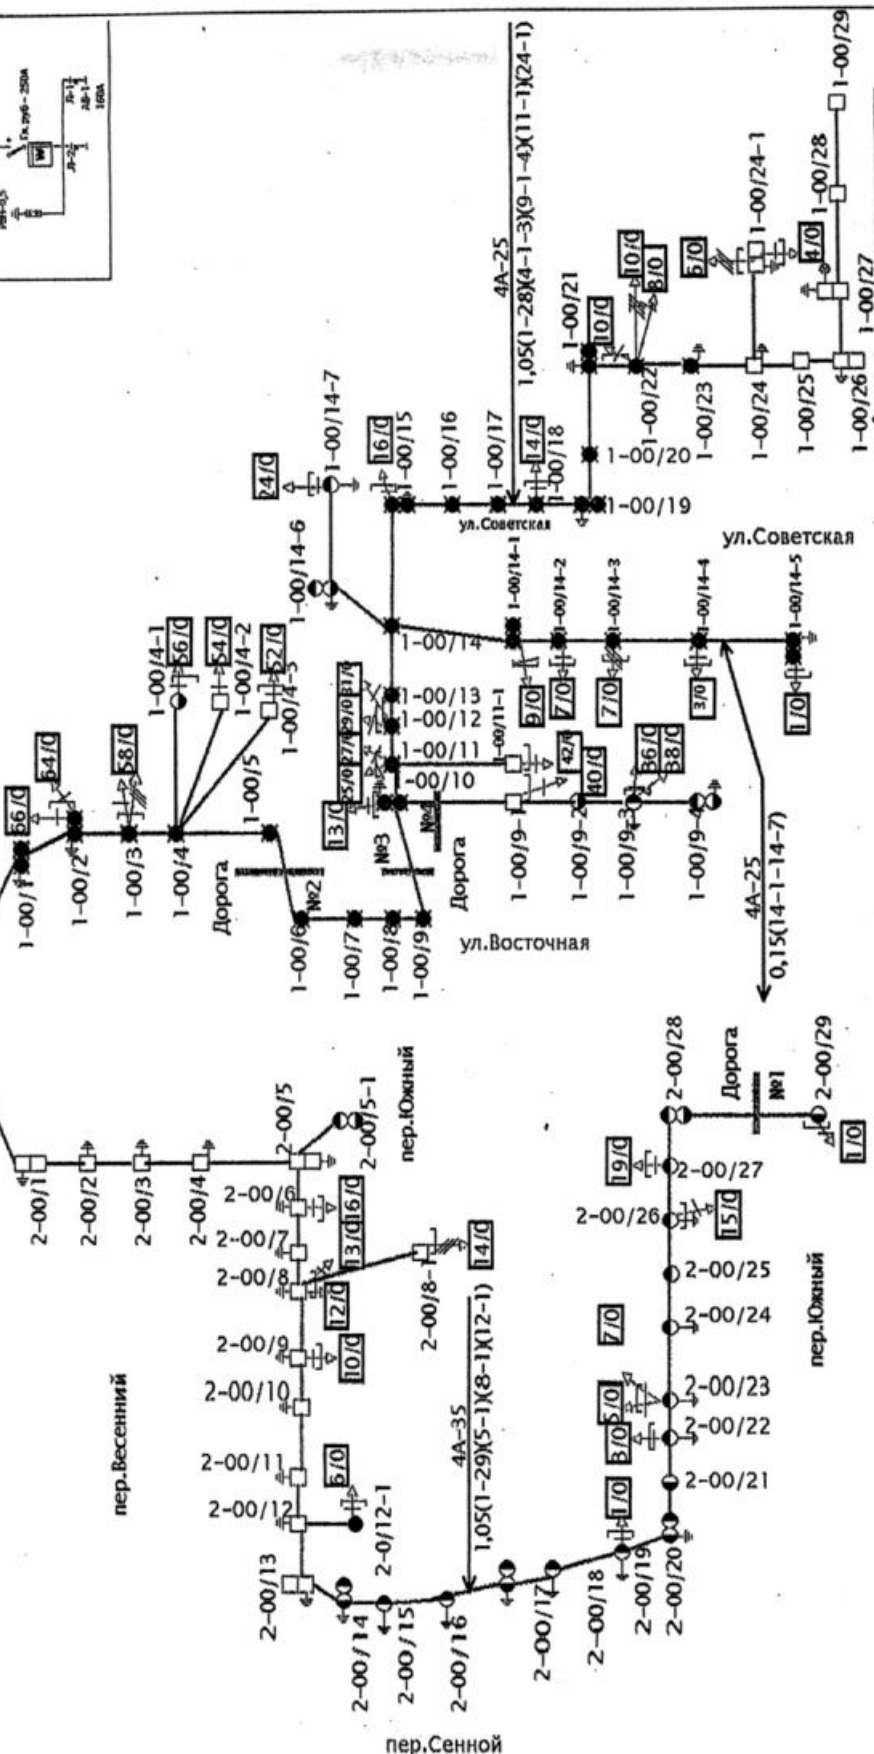


№ п/п	Дата	Краткое содержание изысканий в склоне	Наименование: марка/тип - расшифровываемого документа	Подпись лица, внесшего изменения	Подпись руководителя структурного подразделения
Утверждаю: Главный инженер Организации РЭС <i>[подпись]</i> Листов 44.15.11.2021г					
		ПО ЮВЭС	Организация РЭС	Красноярский УЗС	
Подписные штампы ВП 0,4 кв. д.-4,2 от КИП 100/4 кв №387 на ВМ 10 кв д.-5 Юбрун-2					
		Мастер УЗС		Перевоз Д.С.	п. Красноярский
		Техник		Давыдов И.В.	
Инженер СКУД основная функция всп119000011449					

[illegible]


4AC-35

КТП № 359/160 к2А




Габариты пересечений:

№1 - 7,8м
№2 - 7,6м
№3 - 7,8м
№4 - 7,7м
№5 - 7,8м
№6 - 7,7м
№7 - 7,6м

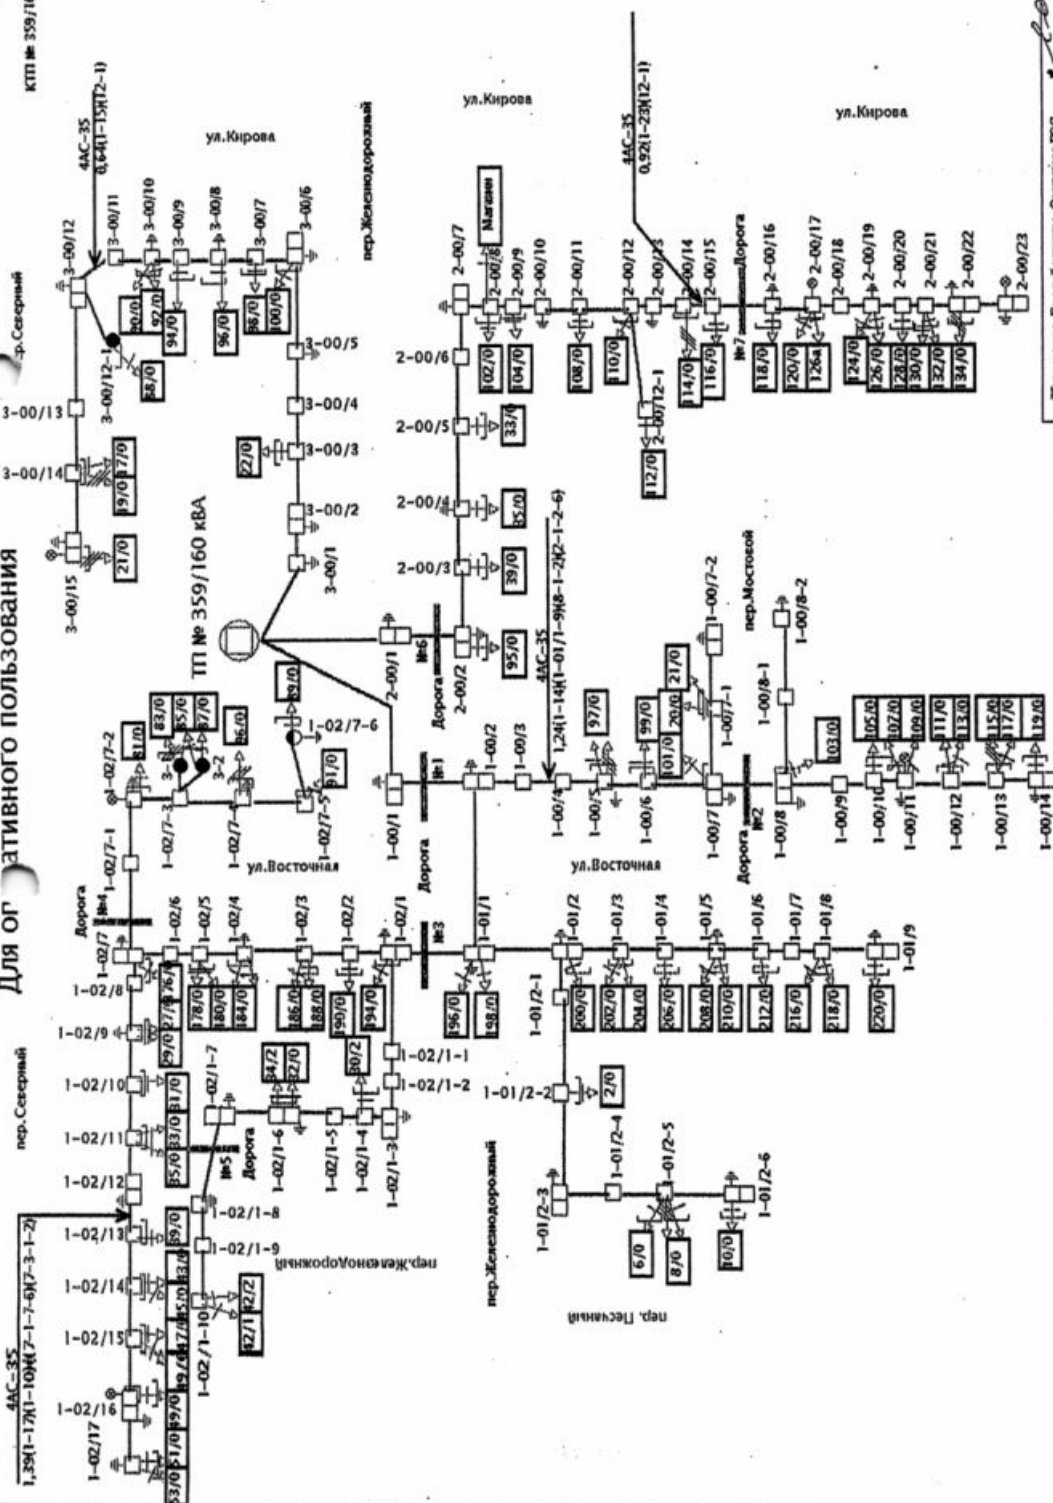


№ дт	Дата	Краткое содержание изменений в слове	Наименование нормативно - распорядительного документа	Подпись лица, внесшего изменения	Подпись руководителя структурного подразделения	Утверждение Главной инспекции Оранского РОС	ПО ЮРС	Оранный РОС	Красноярский УС
								Положения статьи 114 п.4 п.1.1.3 от КПП 1004 п.2 №359 от 10.10.13 №3 Крбрен-2	инспектор, подп. Оранский РОС
								Мастер УС	Прухан Л.С.
								Теплов	В.Красноярский
								Дата составления заявки: 19.11.2013г.	Дворская Н.В.



КТИП № 372/160 кВА



ТП-372/160 кВА

Габариты пересечений
№1 - 7,7м
№2 - 7,8м

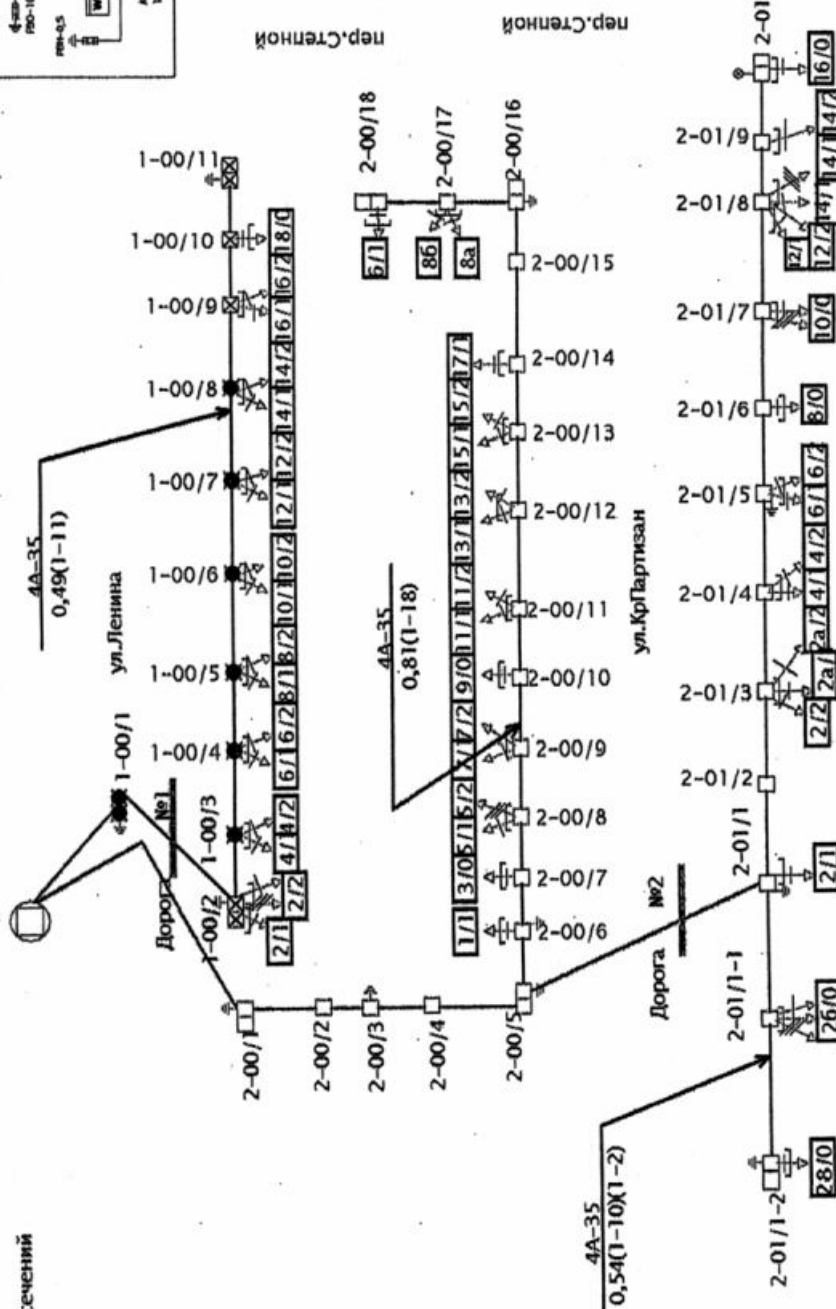[illegible]

$n=1-1,4M$
 $n=2-7,6M$
 $n=3-7,7M$
 $n=4-7,6M$
 $n=5-7,8M$
 $n=6-7,7M$


БЭИ-10кВМ5 по 110/35/10кВ Куберле-2

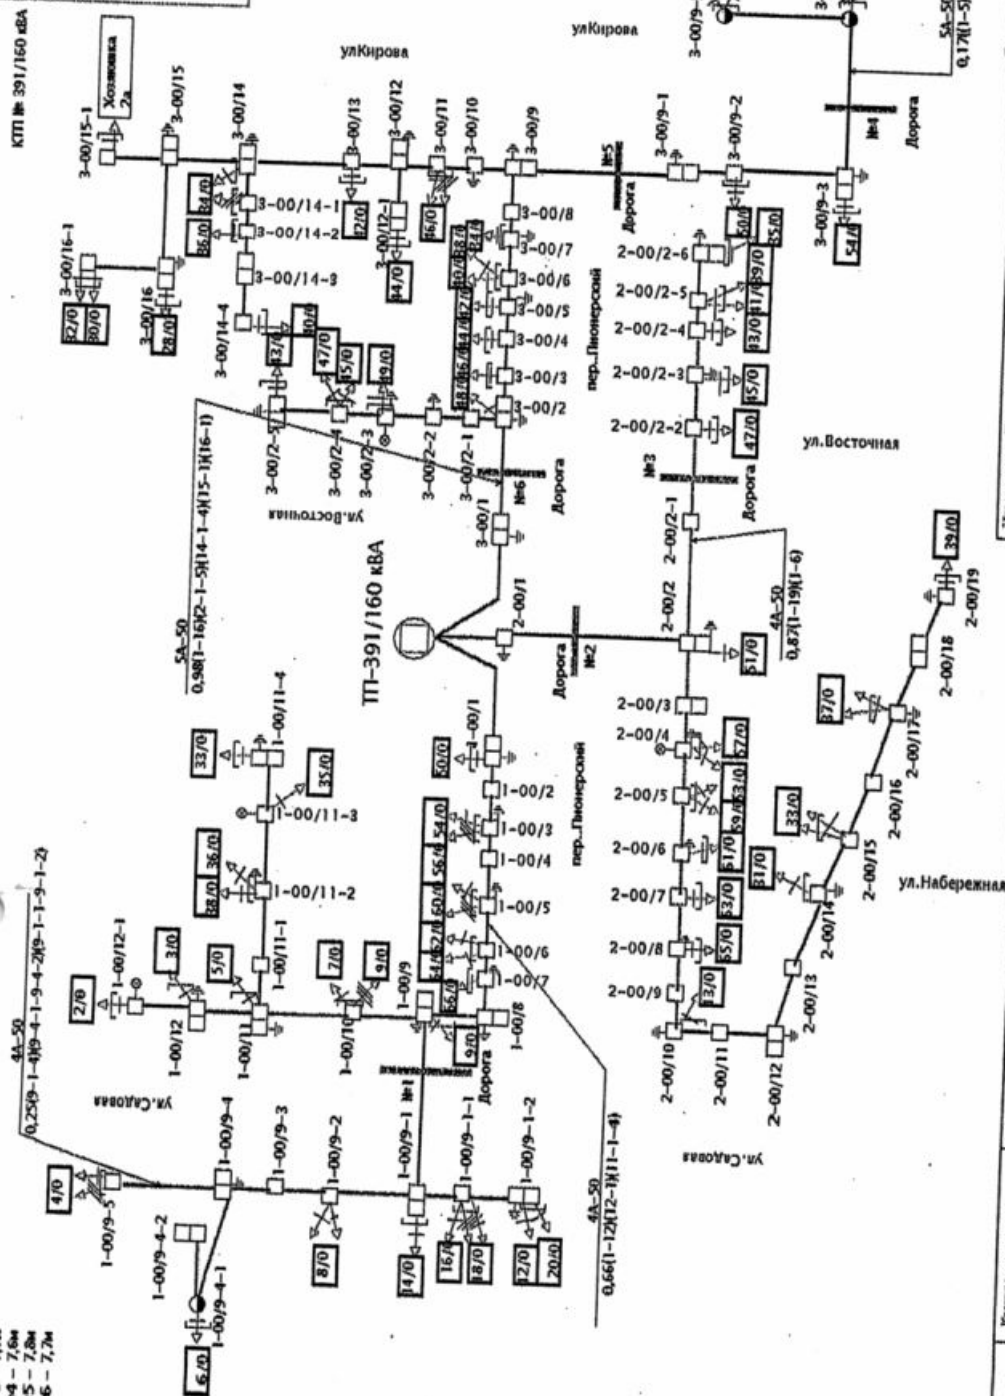


№ з/б	Дата	Краткое содержание заявления в суде	Наименование ведомства - расследовательского документа	Подпись лица, вынесшего заключение	Подпись руководителя суда-уполномоченного	Уполномоченный: Главы и инспектор Организации РСФСР	Литовский А.А. 19.11.2012г.
						ИТО ЮРБКС	Омский РСФСР
						Помощник главы ИИ 84 кЗ И-ЛЗ от КТД 1604 кЗ МС91 по ИИ 18 кЗ И-5 Юрбкс-3	Красноярский УСРС
						Мастер УСРС Песков	Красноярский
						Пурган Д.С. Пурган Н.В.	инспектор адм. контроля
						Дата составления документа: 19.11.2012г.	ИИ 111 Юрбкс-3

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ И ПОДПИСАНИЯ

ВЛ-10кВБС по 110/35/10кВ Кубаре-2

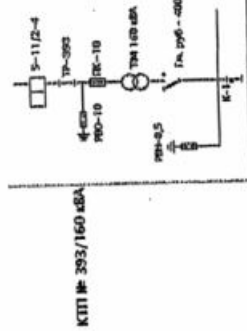

ТП-393/160 кВА




Установлено: Типовой инвентарь Оригинал РЭС		Дополнено А.А. 15.11.2021г.	
ПО ЮБЭС		Оригинал РЭС	
Подписан: с. 10.4.20.1 от КТП 100/4 кВ №393 по ВЛ 10 кВ Б-5 Кубаре-2		Красноярский УЭС	
Мастер УЭС	Подпись Д.С.	Красноярская средняя школа	Масштаб: 1:1
Техник	Подпись И.В.	Датум: 15.11.2021г.	Листов: 1

ВЛ-108ВН-5 пс 110/35/10кВ Cyber-2




№ п/п	Дата	Кто из организации командирован и с кем	Наименование организации - распорядителя документа	Получен ли, известен ли заинтересованным	Подпись руководителя структурного подразделения	Утверждено: Главной инспекцией Ордена УФС Легализовано: А.А. 19.12.2017г									
						<table><tr><td>ПО ДВЭС</td><td>Орденский РЭС</td><td>Красноярский УФС</td></tr></table>	ПО ДВЭС	Орденский РЭС	Красноярский УФС						
ПО ДВЭС	Орденский РЭС	Красноярский УФС													
						Получена ссылая ВР 04 кб 4-1-23 от КЭП 100,4 кб №411 по ДВ 10 кб 4-5 №ФБСР-2 <table><tr><td>Мастер УФС</td><td>Путына Л.С.</td><td>п. Красноярский</td></tr><tr><td>Телекс</td><td>Получена М.Б.</td><td></td></tr></table> Даты составления ссылая 19.12.2017г <table><tr><td>И</td><td>Л</td><td>Д</td></tr></table> инспекция, сест. директор бюро №8711 500004099 611 500004067	Мастер УФС	Путына Л.С.	п. Красноярский	Телекс	Получена М.Б.		И	Л	Д
Мастер УФС	Путына Л.С.	п. Красноярский													
Телекс	Получена М.Б.														
И	Л	Д													


Для оперативного пользования

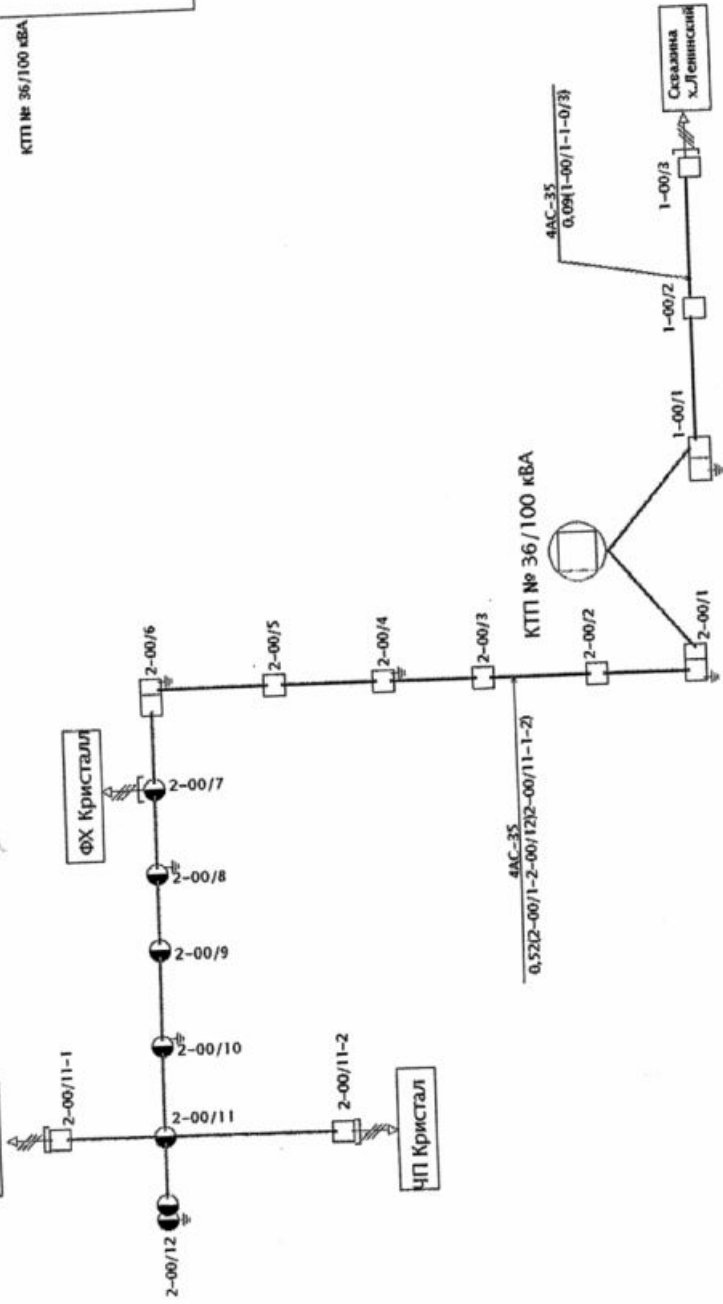[illegible]

ВЛ-10кВ№9 пс 110/35/10кВ Куберле-2




КТИП № 37/100 кВА

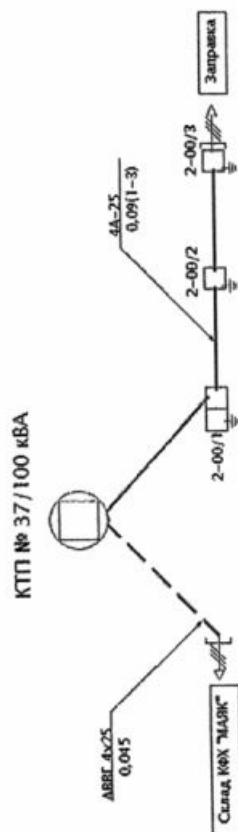


№ п/п	Дата	Краткое содержание изменений в схеме	Начисления переплат - расчётный остаток документа	Подпись лица, ответственного за внесение изменений	Подпись руководителя структурного подразделения	Утверждаю: Генеральный директор ООО "Солнечный РЭС"  Дата: 15.09.2021г.
						ПО ЮВЭС Оприсковый РЭС Кроссрайонный УЭС Проводка схемы ВЛ 0,4 кВ 1-2 от КТП1 100/4 кВ №37 по ЕМ 10 кВ 1-9 Кубаре-2
						Мастер УЭС Техник КХХ "МАКХ" Перов Д. С. Яковлев И. В. Инженер, кат. 1 Основное место №611500000798 611500000648
						Дата составления схемы: 15.09.2021г.


ВЛ-10кВН=9 пс 110/35/10кВ Куберле-2



КТП № 53/100 кВА

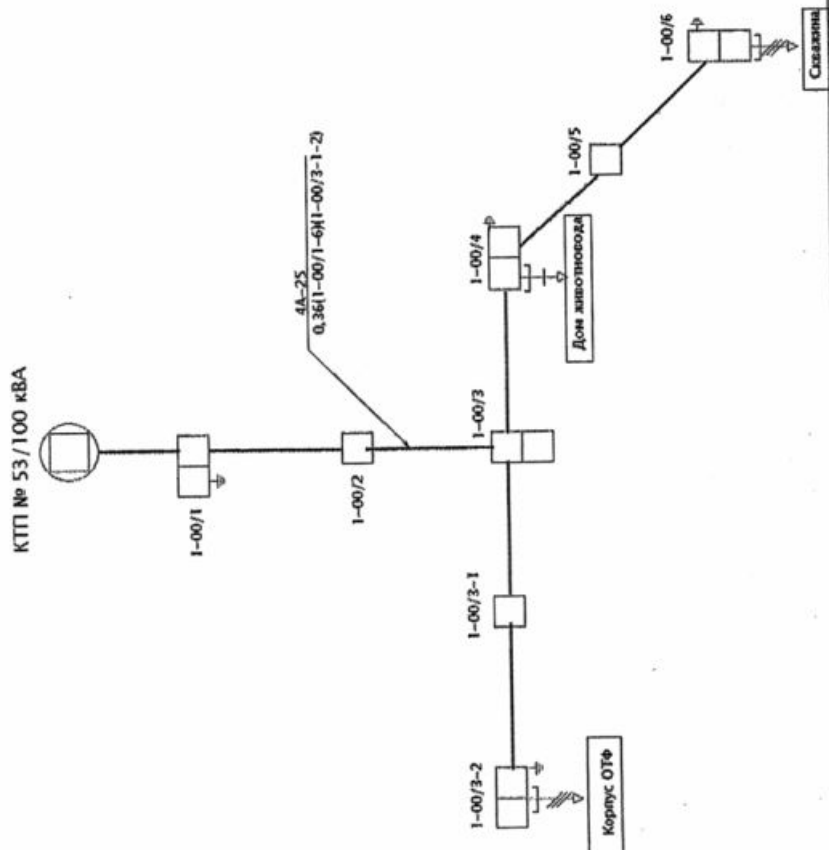

№ инв.	Дата	Краткое содержание командной в сводке	Наименование предмета - распорядительного документа	Подпись лица, высшего звания	Подпись руководящего структурного подразделения	Утверждает: Гаврилов Владимир Иванович Орловский РЭС Литвинов А.А. 15.09.2021г.
						Орловский РЭС Курского областного УЭС Получена сводка ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 100/4 кВ №63 по ВЛ 10 кВ Л-9 Кубаре-2
						Мастер УЭС Техник
						СГК "Широкий"
						Мастер Д.С. Литвинов И.В.
						инженер, сдв. основное подразделение №63 1509002469

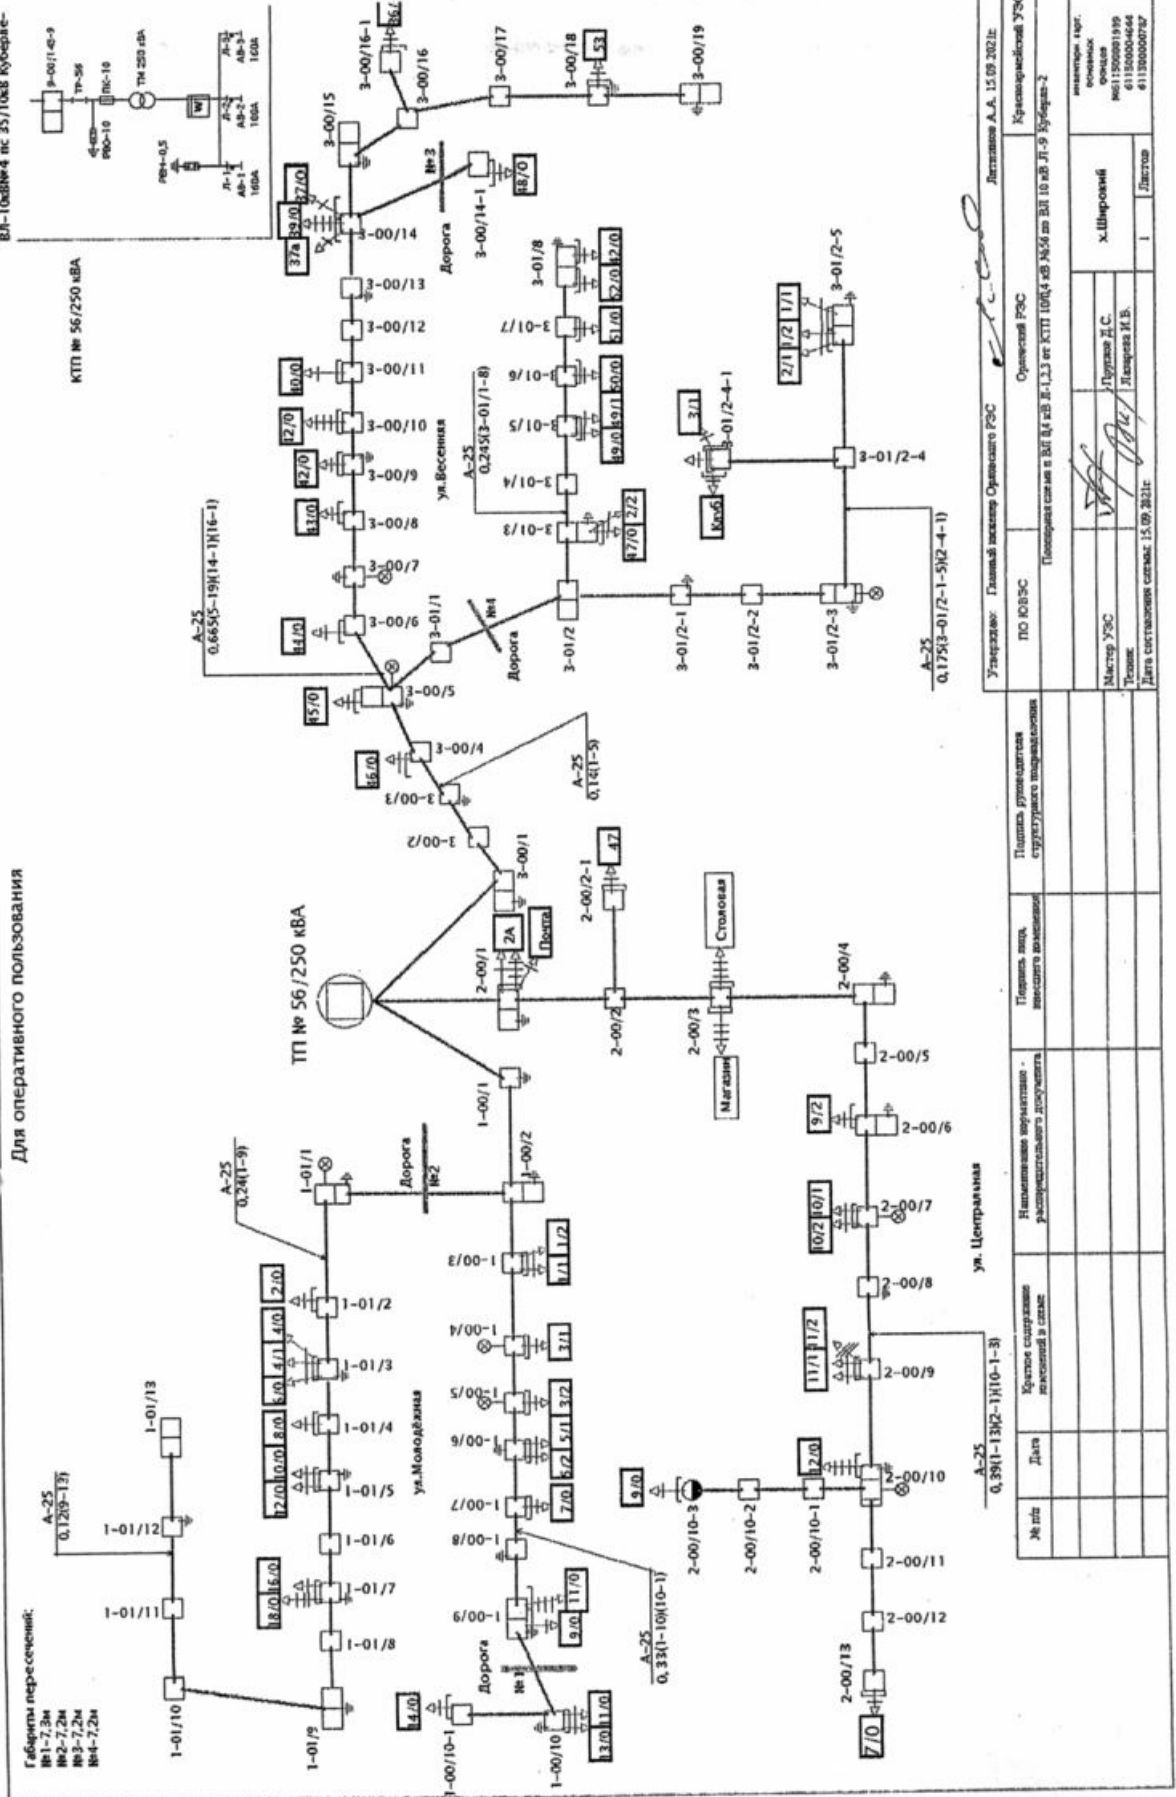


Для оперативного пользования

ВЛ-10кВ №4 пс 35/10кВ Кубаре-


Утверждено:	Главный инженер Организации РЭС	Датировано А.А. 15.09.2021г.
ПО ЮЗРЭС	Организация РЭС	Красноярский УРС
Подпись руководителя структурного подразделения	Подпись инженера	Подпись мастера
Подпись лица, внесшего изменения	Подпись инженера	Подпись мастера
Наименование документа - расшифровка документа	Наименование документа	Наименование документа
Число страниц документа в сборе	Число страниц документа	Число страниц документа
№ п/п	Дата	Листов
		1

Мастер УРС	Полное И.О. Ф.	Подпись
Техник	Полное И.О. Ф.	Подпись
Дата составления схемы: 15.09.2021г.		



БЛ-100ВН9 нс 110/35/10кВ Кыбепе-2





ВСТУП 78/100 кВА

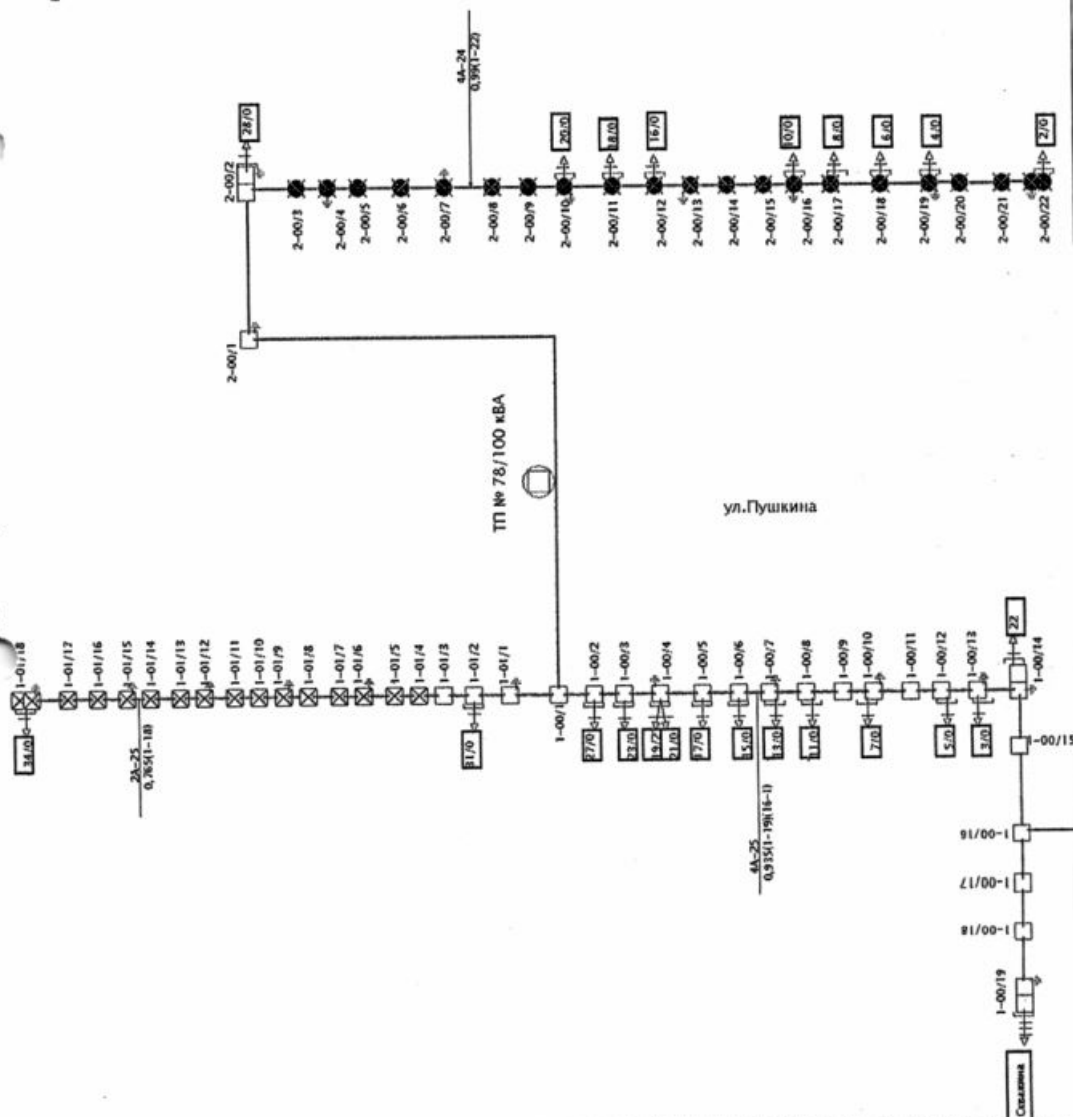[illegible]



ВЛ-10СВН-9 пс 110/35/10кВ Кубеле-2

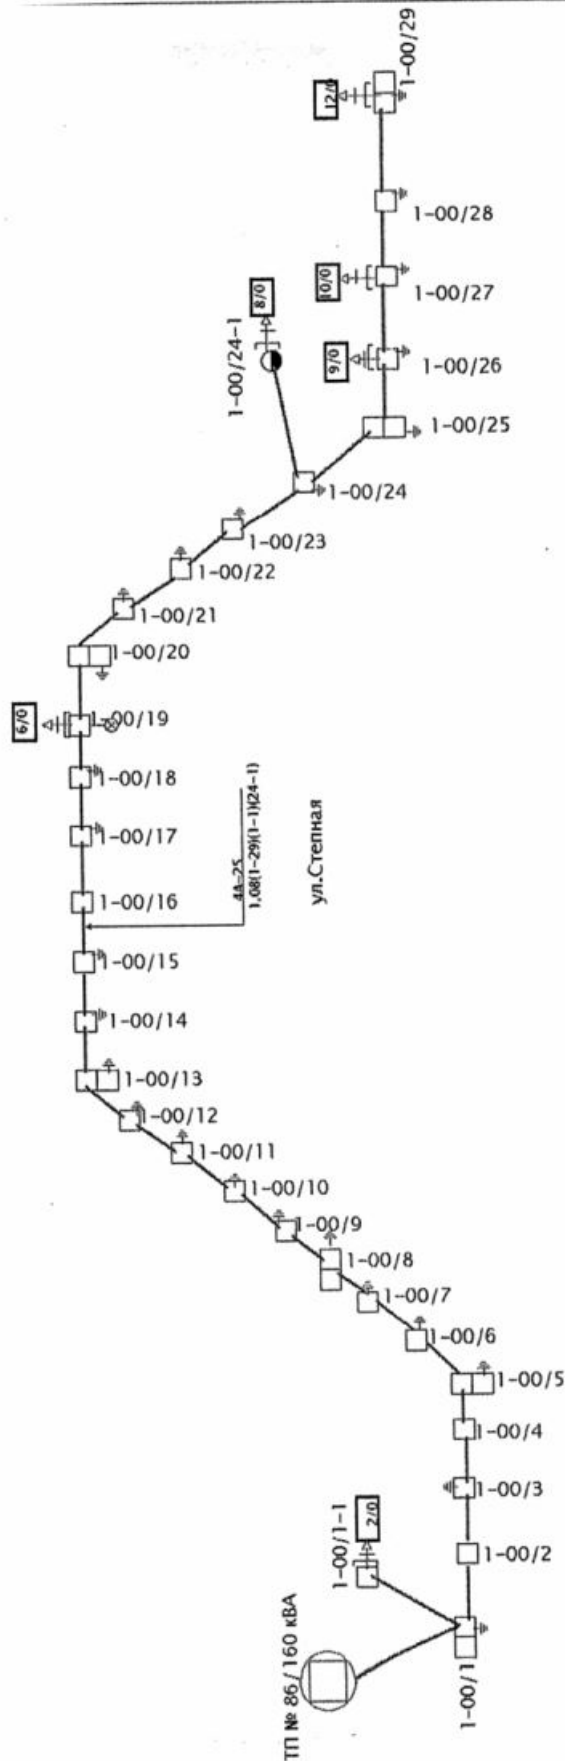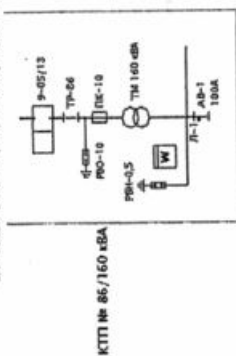[illegible]


ВЛ-10кВ№9 пс 110/35/10кВ Куберле-2

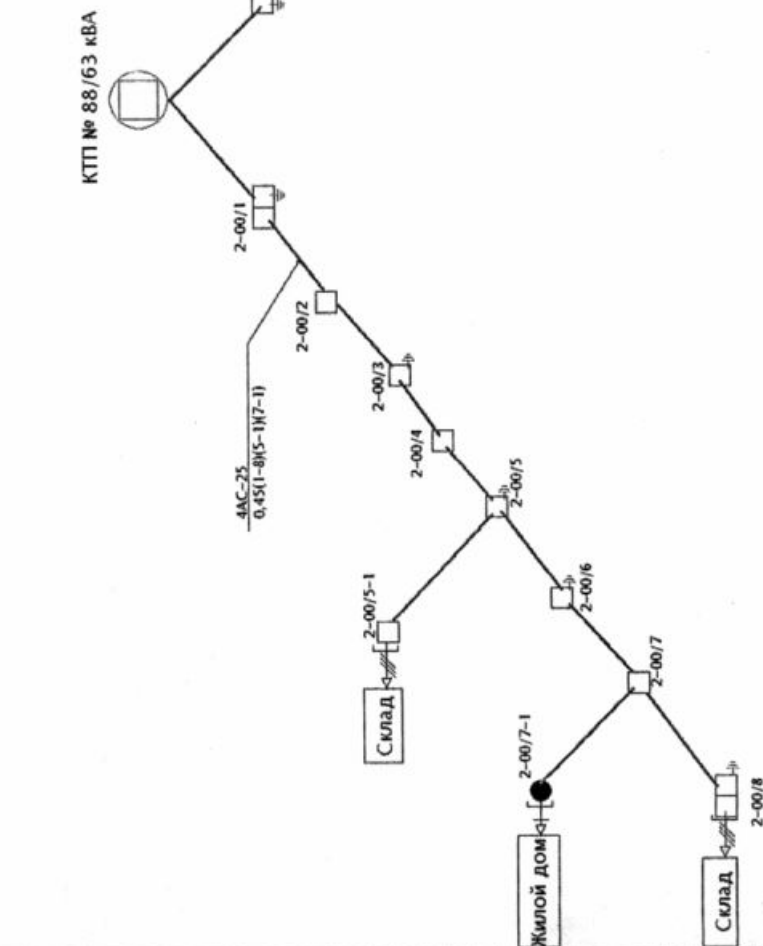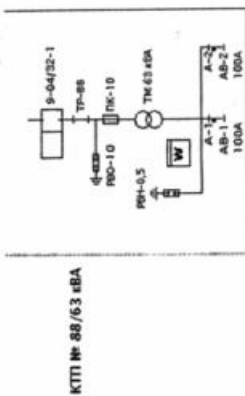


Утверждено: Гановый инженер Орановского РЭС		Дополнено А.А. 15.09.2017г
ПО ЮВЭС	Орановский РЭС	Красноярский край УЭЭС
Полученная схема ВЛ 0,4 кВ Л-1,2 от КТП1 100/4 кВ №88 по ВЛ 10 кВ Л-9 Кусбаров-2		
Мастер УЭС	Путулов Д.С.	ФХ "Донстра" Складина Болото
Техник	Лавренко Н.В.	
		инженер карт. вспомогательных фондов №011 (Складина) 1991

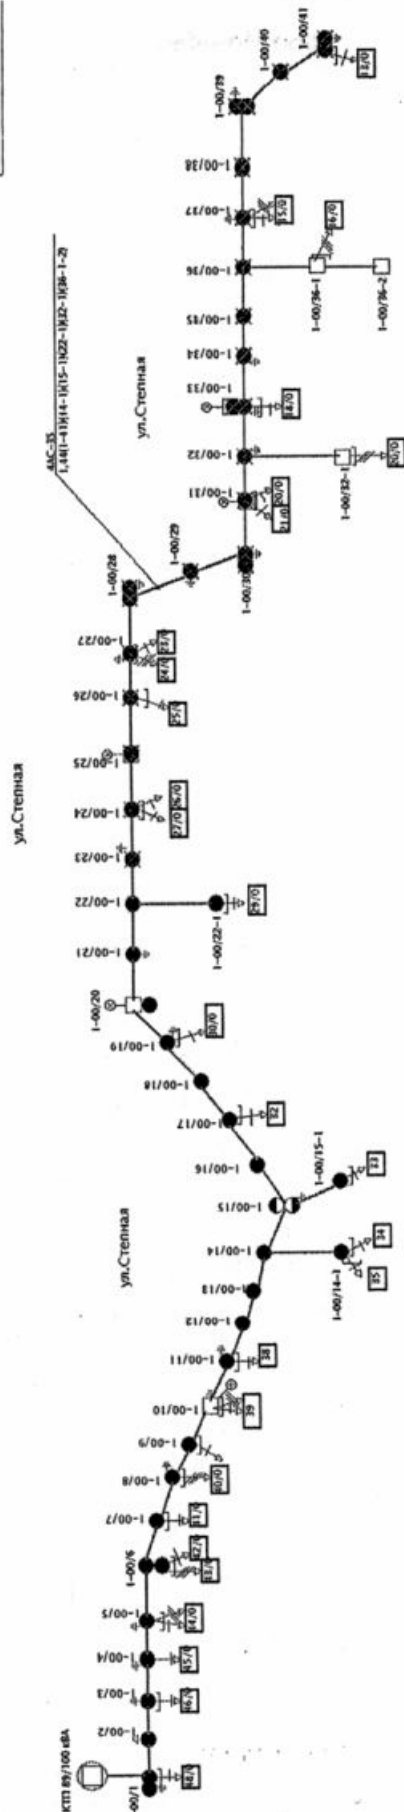[illegible]

ВЛ-10кВ-9 от 110/35/10кВ Кубере-2



КТИП № 141/63 кБА

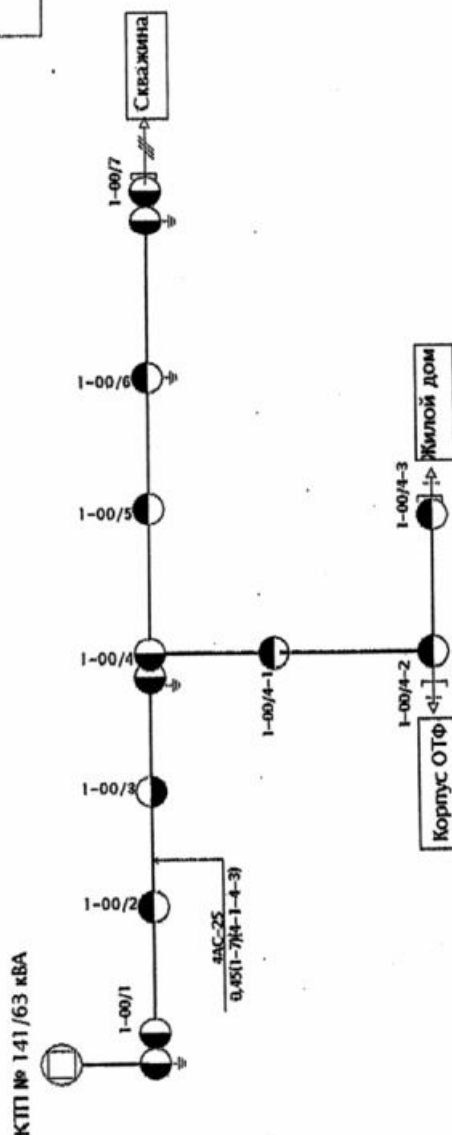


№ з/б	Догов	Краткое содержание компонент в системе	Наименование персонально - распорядительского документа	Подпись лица, выдающего заключение	Подпись руководящего структурного подразделения	Утверждено: <i>Генеральный директор</i> <i>А.А. Давыдов</i> Давыдов А.А. 19.11.2022г.	Ю И ЮСРС	Орловский РОС	Классификационный УРС
Полученная система ВВ 0.4 №4.1 в КТП ИВВА №4.1 по ВВ 18.25.2-9 Вулькан-2									
							Мастер УРС	Перегин Д.С. Давыдов А.А.	информация, охр. востановит фот-съем №411500001941 611500004564
							Дата составления заявки: 19.11.2022г.		
							Листов 1		

для оперативного пользования


ВЛ-10кВ №9 ис 110/35/10кВ Куберле-2

КТП № 154/160 кВА



Габариты пересечений:



- №1-7,2м
- №2-2,5м
- №3-7,3м
- №4-7,1м
- №5-7,2м

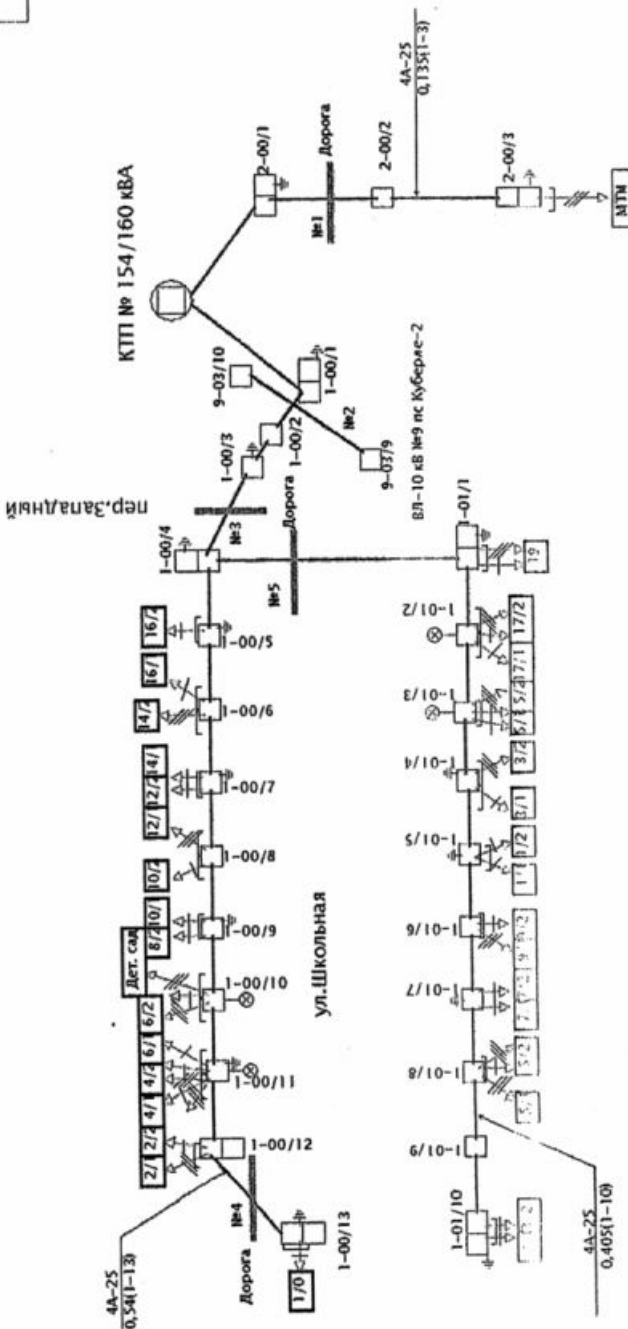

Утверждено:	Главный инженер Орунского РЭС	Дополнение А.А. 19.05.2021г
№ дп	Дата	Курсовой проект
		Орунский РЭС
		Подписана схема ВЛ 10кВ 1-12 от КТП 100/160 кВА №154 по ВЛ 10кВ №9 Куберле-2
		Мастер УЭС
		Получил А.С.
		Лаврова И.В.
		Дата составления схемы 19.05.2021г
		Листов 1
		мастер элект. сетей
		Орунский РЭС
		№11500002273
		611500004637


Для оперативного пользования

ВЛ-10кВ#9 № 110/35/10кВ Кубарас-2

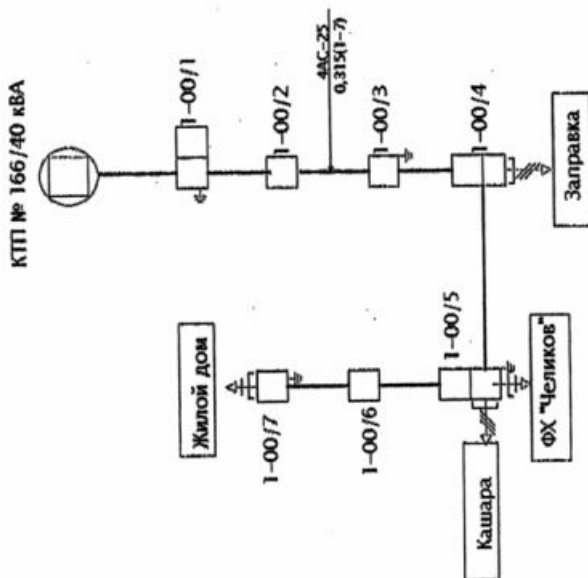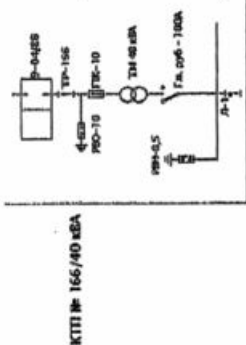


№ п/п	Дата	Краткое содержание изменений в схеме	Наименование организации - разработчика документа	Подпись лица, внесшего изменения	Подпись руководителя структурного подразделения	Утверждено: Главный инженер Орунского РЭС	Дата: 13.12.2012
						Орунский РЭС	Красноярский УЭС
						Подписи: с. 1 от КТП 100,4 кВ №166 по ВЛ 10 кВ №9 Кубарас-2	
						Мастер УЭС	Мастер И.С.
						Техник	Техник И.Р.
						Дата составления схемы: 13.12.2012	Информация об организации: 61150000-000

Для оперативного пользован




КТИИ № 168/40 кБА

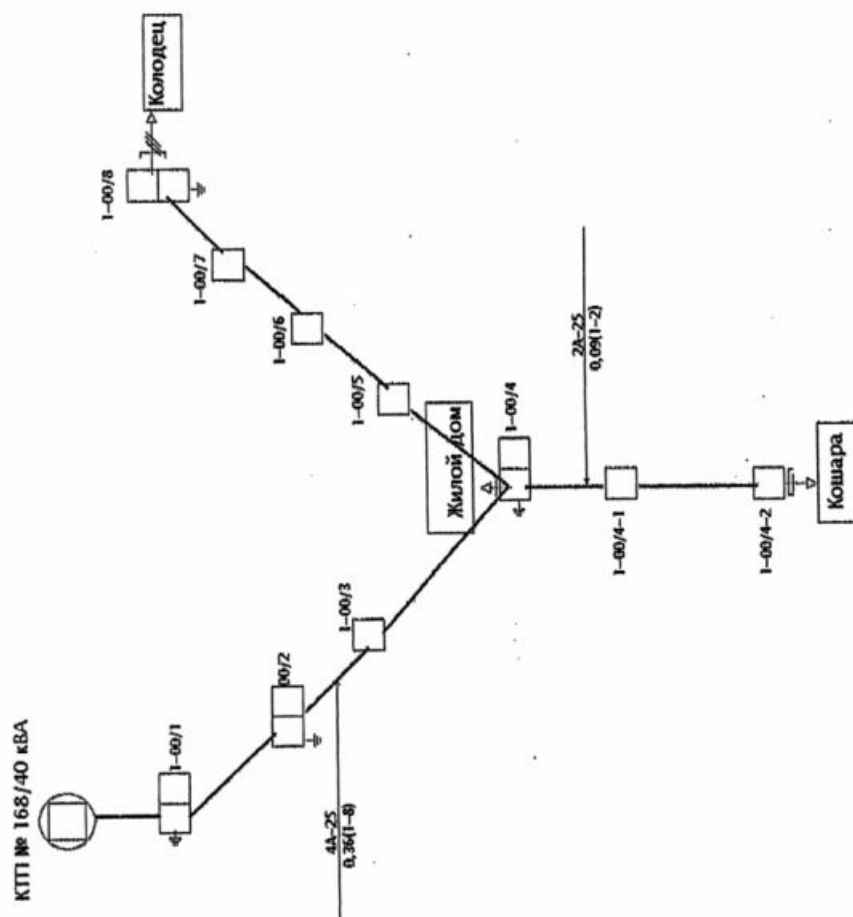


№ инв.	Дата	Краткое содержание командной в записи	Наименование интересного - расшифрованного документа	Подпись лица, наместного извещения	Порядок размещения структурного подразделения	Утверждено: Главный инженер Орловского РЭС	Орловский РЭС	Кремлевский УЭС
						ПО КОБЭС	Полная ссылка ВД 8.4 ин. 3.1. вт КПП 1809.4 ин. №108 по ВД 10 ин. 3.9 КРБорне-2	
						Мастер УЭС	ак "Угроза"	инженер, карт. основные ссылки №671386000134 61150000407
						Техник	Первый Д.С. Давыдов В.В.	
						Дата составления ссылки 18.11.2021г		1 Листов

БМ-10КВ№9 и БМ-10КВ/35/10КВ Куберле-2





KTM № 175/40

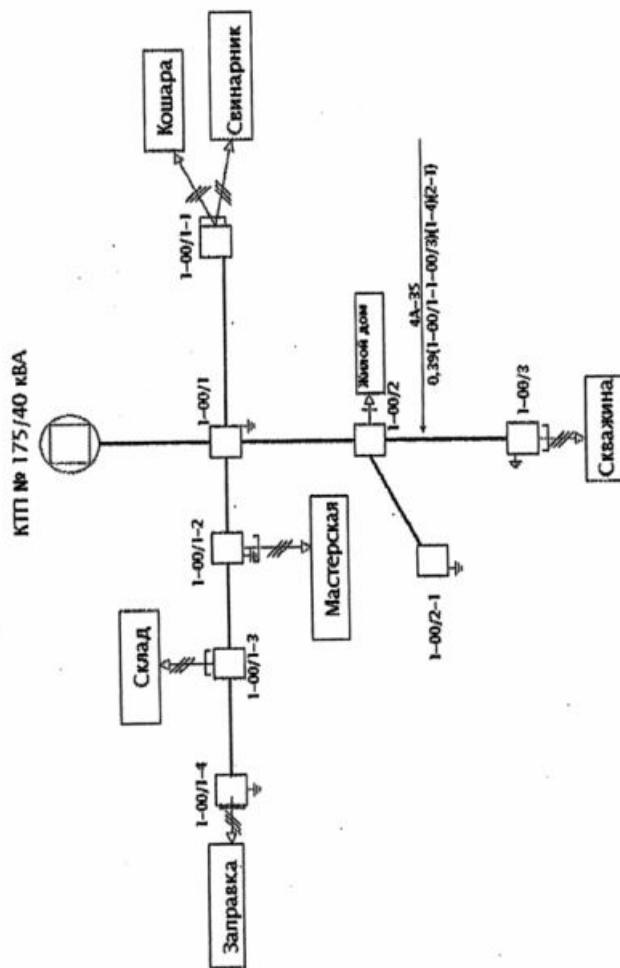[illegible]


Для оперативного пользования

ВЛ-10кВм-9 пс 110/35/10кВ Кубаре-2

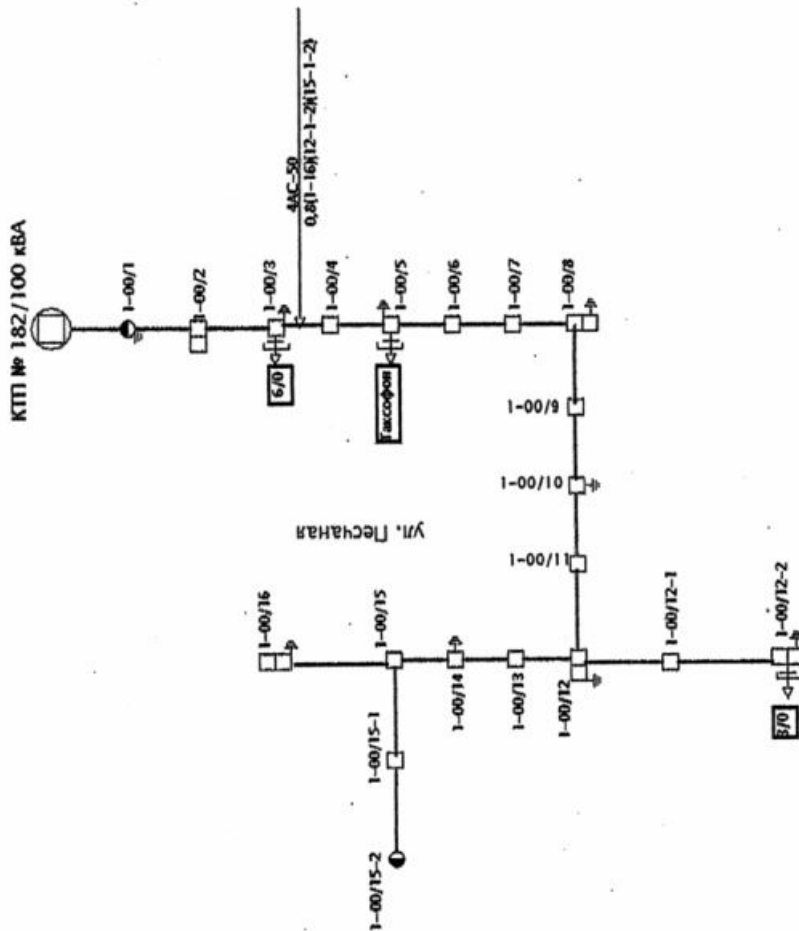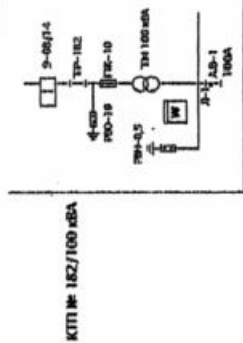


№ п/п	Дата	Куратор:	Назначение: персонал - обслуживающий персонал	Подпись лица, ответственного за выполнение	Подпись руководителя структурного подразделения	Утверждено: Главный инженер Окружного РЭС	Дата: 19.11.2021г.
						Окружной РЭС	Кураторский РЭС
						Подпись: [подпись]	Подпись: [подпись]
						Мастер РЭС	М.С. Песчаный
						Подпись: [подпись]	Подпись: [подпись]
						Дата составления: 19.11.2021г.	1
							Листов

БЛ-10кЕН-9 DC 110/35/10кВ Кубеле-2




КТИП № 200/63 к8А

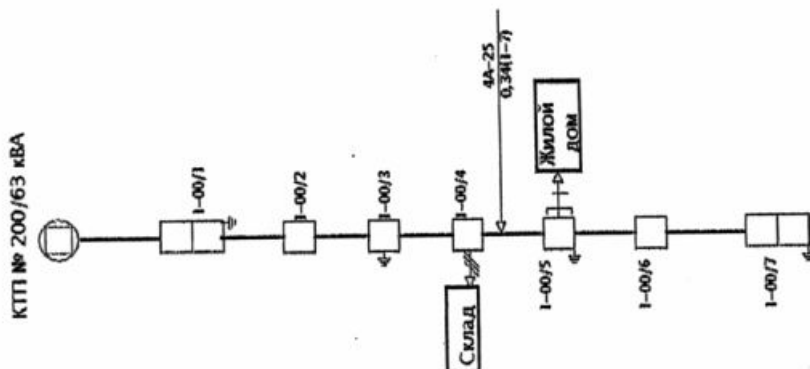

№ таб.	Дата	Курсовое учреждение показаний в с/земе	Наименование персонально - распорядительского документа	Подпись лица, выдавшего показания	Подпись руководителя структурного подразделения	ПО ЮРС	Организация РОС	Красноярский УФС
							Подпись главы ВЛ-КФД от ЛПН-200 по ВЛ-1000 №9 по 11050/1000 КР-000-2	
								интернет, карт, расклад, фото, сл
						Мастер УФС Трунов	Перунов А.С. Лазарева Н.В.	№1150000272 61150004506
								48 "рус"
								1
								Дата составления справки 19.11.2021г.

ВЛ-10кВН9 пс 110/35/10кВ Куберле-2


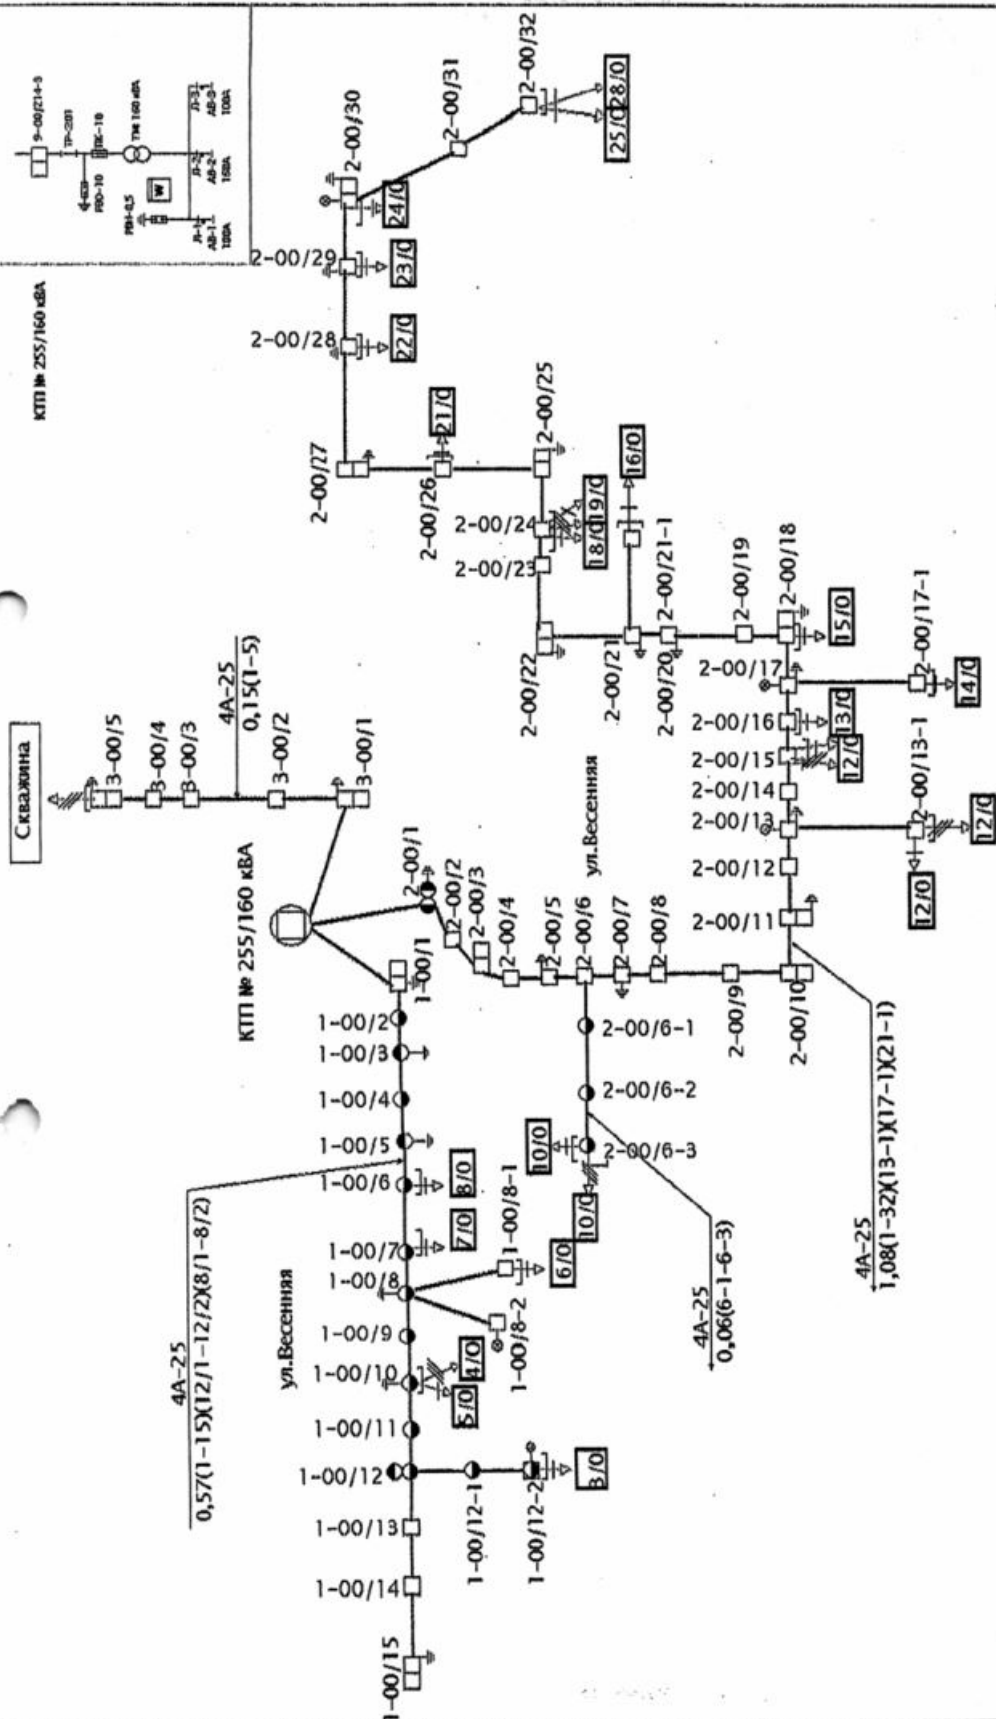


№ п/п	Дата	Краткое содержание изменений в системе	Наименование поручителя - распространителя данного документа	Подпись лица, ответственного за выпуск данного издания	Подпись ответственного сотрудника издательства	Утверждено: Галактик Викентий	Оригинальное ПОС	Датировка А.А. 15.11.2021г.
						ПО ЮКОС	Оригинальный ПОС	Красноярский УФС
						Полученная сумма 151 844 руб 43 коп КПП 10844 руб 43 коп 255 руб 18 коп 4-й Квартал-2		
						Мастер УФС		х.Широков
						Теленик		
							Получено Д.С. Получено И.В.	
						Датум составления сметы: 15.11.2021г.		
						Инвентаризация, карт. основанных документов 15.11.2021г. 611506040-0390		


Для оперативного пользования

ВЛ-10кВ/10кВ пс 110/35/10кВ Кубаре-2

КТП № 257/100 кВА

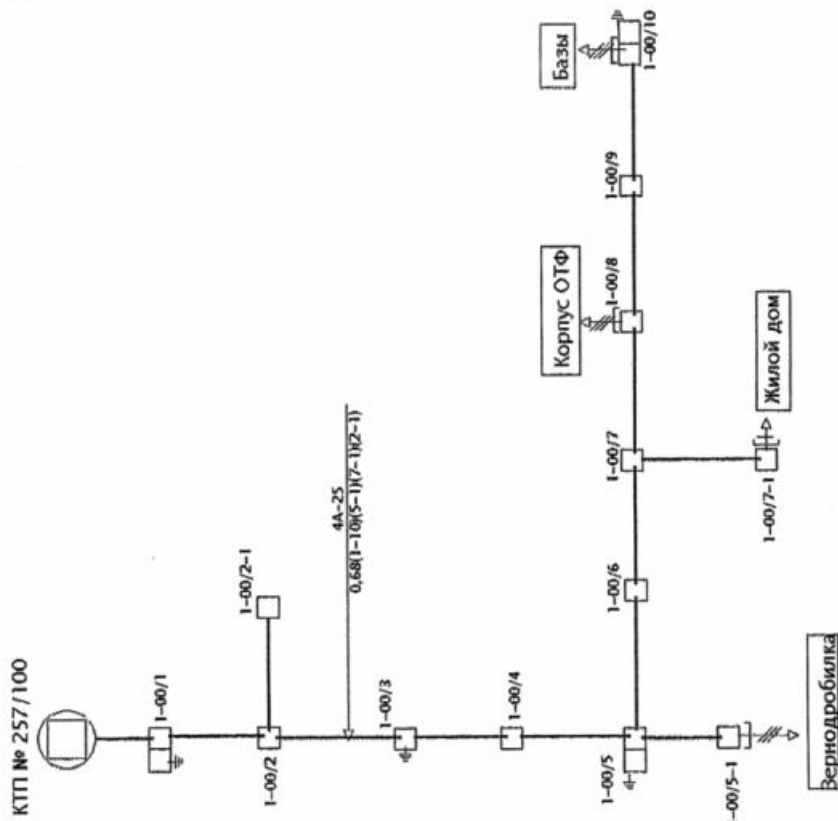

№ дт	Дата	Краткое содержание изменений в схеме	Наименование нормативно-распорядительного документа	Подпись лица, внесшего изменения	Подпись руководителя структурного подразделения	Утверждено: Главный инженер Орловского РЭС	Литвишин А.А. 15.09.2007г
						ПТО ЮВЭС	Орловский РЭС
						Получены схема ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 100,4 кВ №257 по ВЛ 10 кВ Л-9 Кубаре-2	
						Мастер УЭС Ткачев	С.П. Широков
						Дорогов Д.С. Дорогов Н.В.	С.П. Широков
							инженер А.А. Литвишин подпись фамилия №51500002106

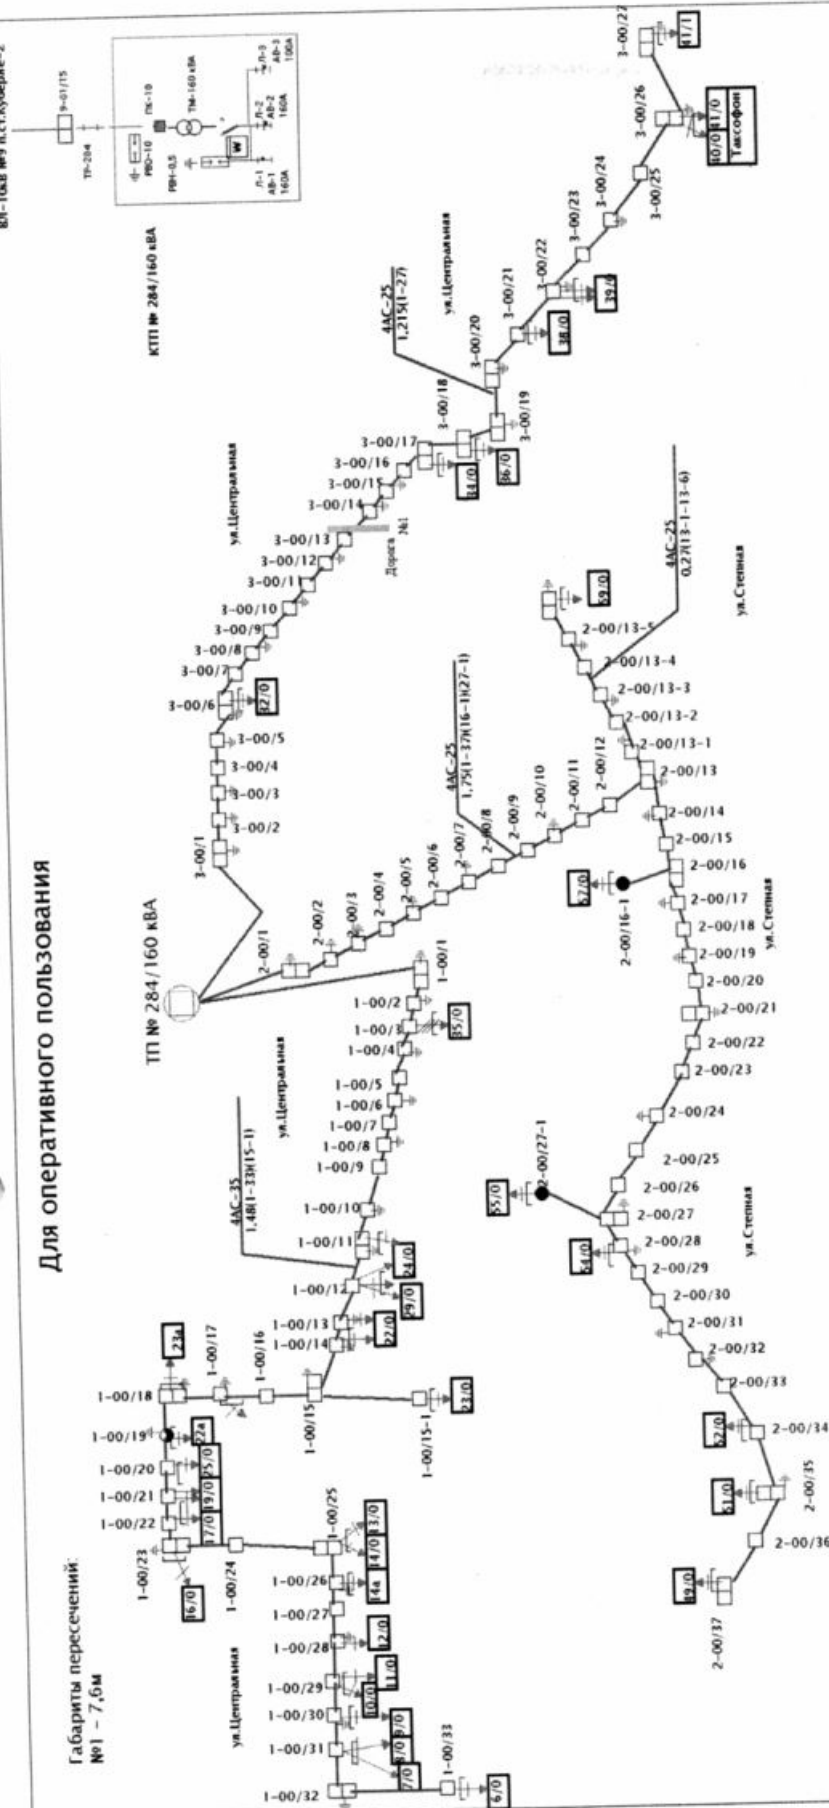

Для оперативного пользования

Габариты пересечений:
№1 - 7,6м


					Удостоверяет: Главный инженер Организации РЭС Антонов А. А. 19.11.2021г.	
№ п/п	Дата	Краткое содержание изменений в схеме	Наличие или отсутствия расписаний соответствующих документов	Подпись лица, внесшего изменения	Подпись руководящего структурного подразделения	ПО ЮБСРС Организация РЭС Коммунальный РЭС Полный адрес: ВЛ 0.4 кВ Л 1,2,3 от КТП 100/4 №6384 по БП 10 кВ Я-9 Рузское-2 Мастер РЭС Техник Принимать Д.С. Личность Н.В. Комплекс чрс Датум составления схемы: 17.11.2021г.
						Итого: 1 листов

ВЛ-10кВ-9 пс 110/35/10кВ Кубеле-2




№ п/п	Дата	Куда и содержание командой в слове	Наименование прибора - распорядительного документа	Подпись лица, высшего назначения	Подпись руководителя структурного подразделения	Утверждаю: Главной инспектор Окружного РСБ		Листов № 1 из 15 от 19.05.2021г.		
						ИТО ЮРЭС	Окружной РСБ	Красноярский УФС		
						Положение статьи 64 ч.4 п.1 от КТП 108.4 кв №35 тт ЕД 10 кв Л-9 Кубаре-2				
						Мастер УСЗ	Труфан Д.С.	инженер, СРС: исполнял функции №11500006254 6115000104846	х. Широкий	
						Телевизор	Лапушкин И.В.			
						Полное наименование органа: 19.05.2021г.			1	Полном.

В.П.-10кВН-9 нс 110/35/10кВ Кубарь-2




КСП № 344/63 тр-ра

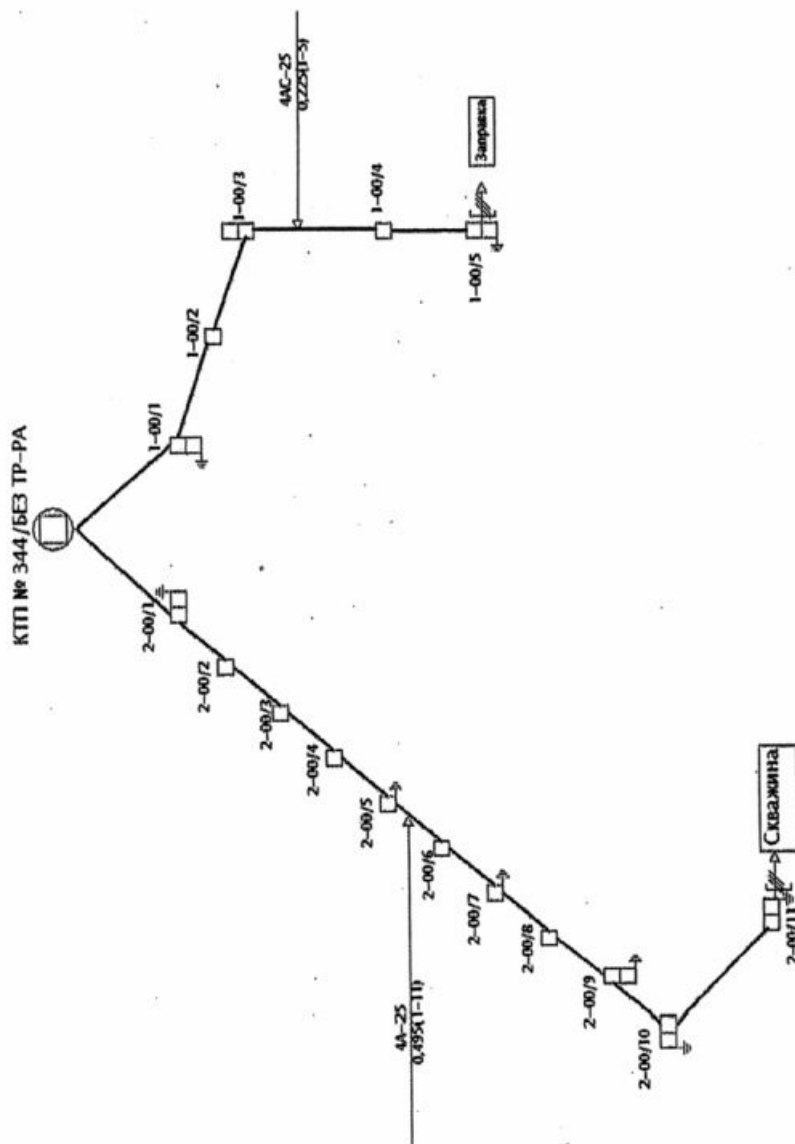[illegible]

для оперативного пользования

БЛ-10кВм9 пс 110/35/10кВ Кубарев-2

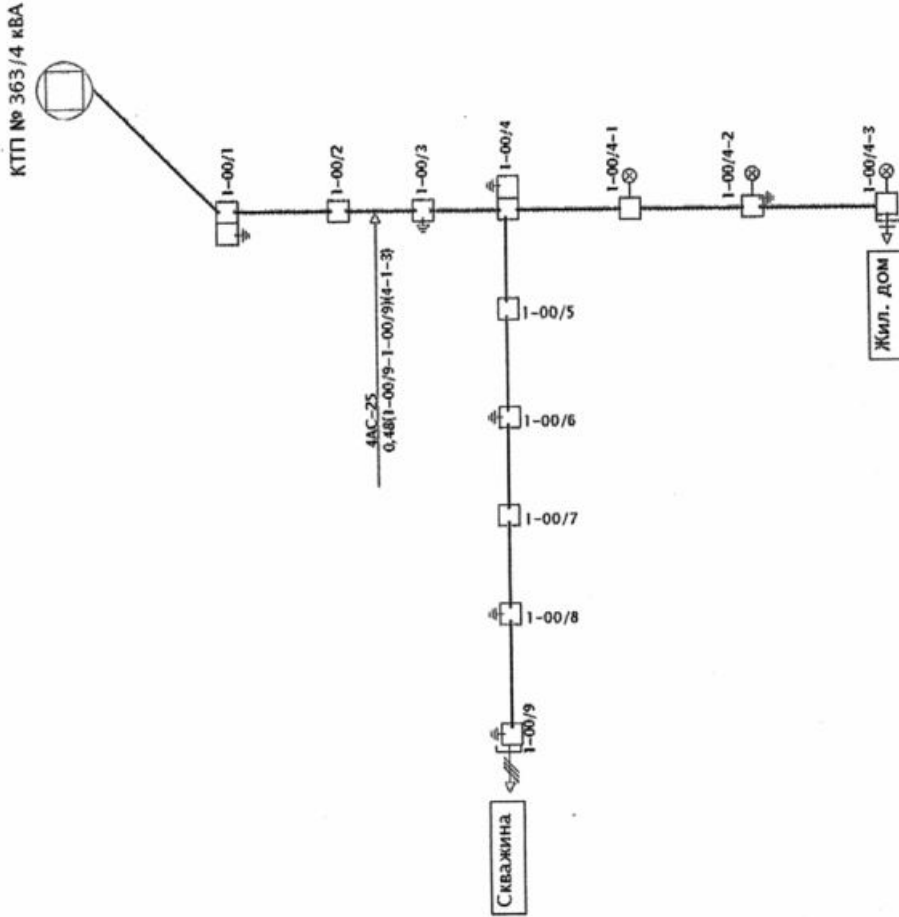

№ дт	Дата	Краткое содержание изменений в схеме	Наименование организации - разработчика документа	Подпись лица, внесшего изменения	Подпись руководителя структурного подразделения	Утверждаю: Главный инженер Орловского РЭС Литвинов А.А. 15.09.2021г.
						Орловский РЭС
						Красноярский УЭС
						После утверждения схемы ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 180/4 кВ №567 по ВЛ 10 кВ Л-9 Кубарев-2
						Мастер УЭС Талант
						Других Д.С. Литвинов А.А.
						ОТФ
						Итого отпущено средств: 15 на 100%
						Итого отпущено средств: 15 на 100%



Итого отпущено средств: 15 на 100%

Для оперативного пользования

ВЛ-10кВн-9 пс 110/35/10кВ Кубаре-2

КТП № 366/63 кВА

КТП № 366/63 кВА

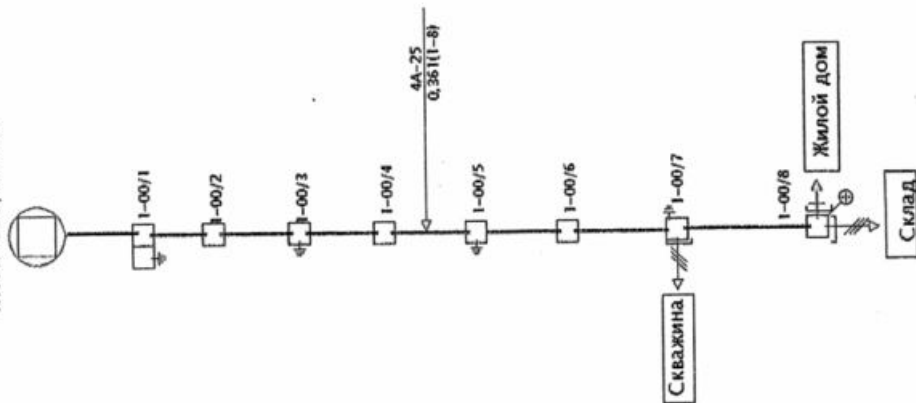

Утверждаю: Главный инженер Орловского РЭС <i>Л. А. А.</i> 15.09.2021г.	
ПО ЮВЭС	Орловский РЭС
Подпись, уполномоченная структурного подразделения	
Подпись, введ. высшего звена	Наименование организации, выдавшей документ
Круглая печать организации и даты	Дата
Подпись, уполномоченная структурного подразделения	
Подпись, введ. высшего звена	Наименование организации, выдавшей документ
Круглая печать организации и даты	Дата
Подпись, уполномоченная структурного подразделения	
Подпись, введ. высшего звена	Наименование организации, выдавшей документ
Круглая печать организации и даты	Дата

информация, сф. об объекте № 11 500011220 611 500011220

40X "Рубин"

Директор Д.С.

Директор И.В.


Мастер УЭС

Техник

Полное наименование организации


15.09.2021г.

БМ-10БМ-9 пс 110/35/10кВ Кувберне-2

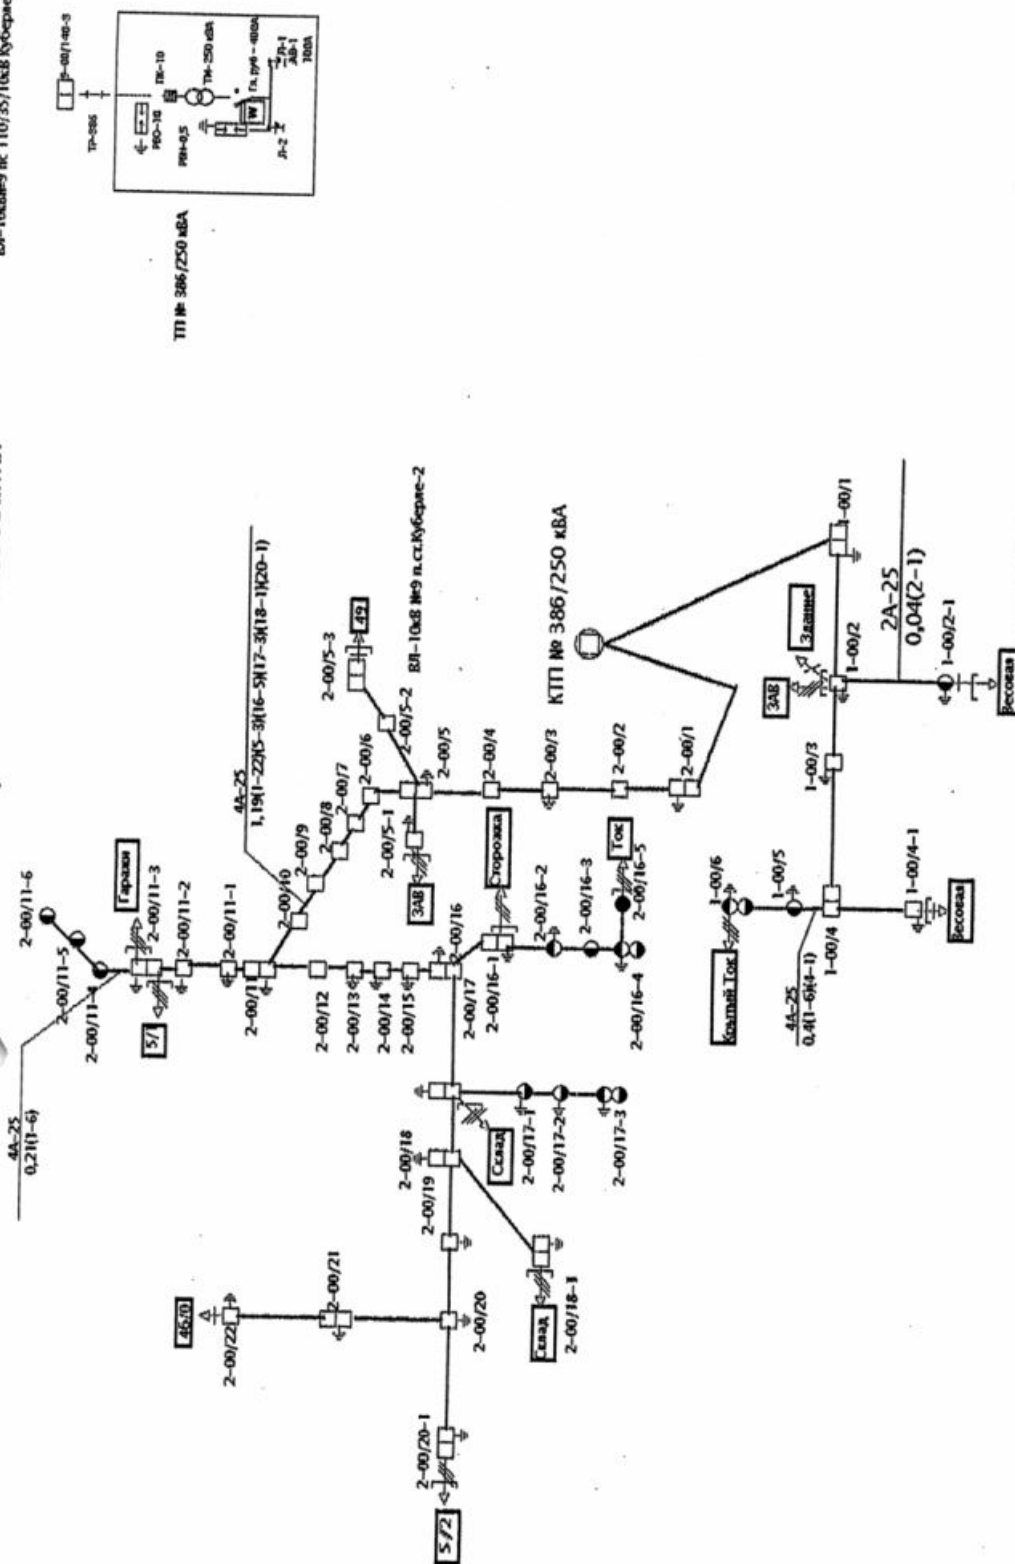

№ инв.	Дата	Краткое описание командной в сводке	Наименование предмета - размещенного в документе	Подпись лица, местного значения	Подпись руководителя структурного подразделения	Удостоверение: Главного инженера Окружного РС	Матвеев А.А. 15.11.2012
						ПО ЮВРС	Окружной РС
						Помощник с/мех. ВМ 64-й ИЛ 2-й КПП 100,4-й МСЗ в ВМ 10-й ИЛ 2-й Кубань-2	
						Мастер УРС	СГК "Широкий"
						Писарев	Писарев Н.Р.
							Итого строк, строк, основанных на фактах

БЛ-10кВН-9 нс 110/35/10кВ Куболе-2


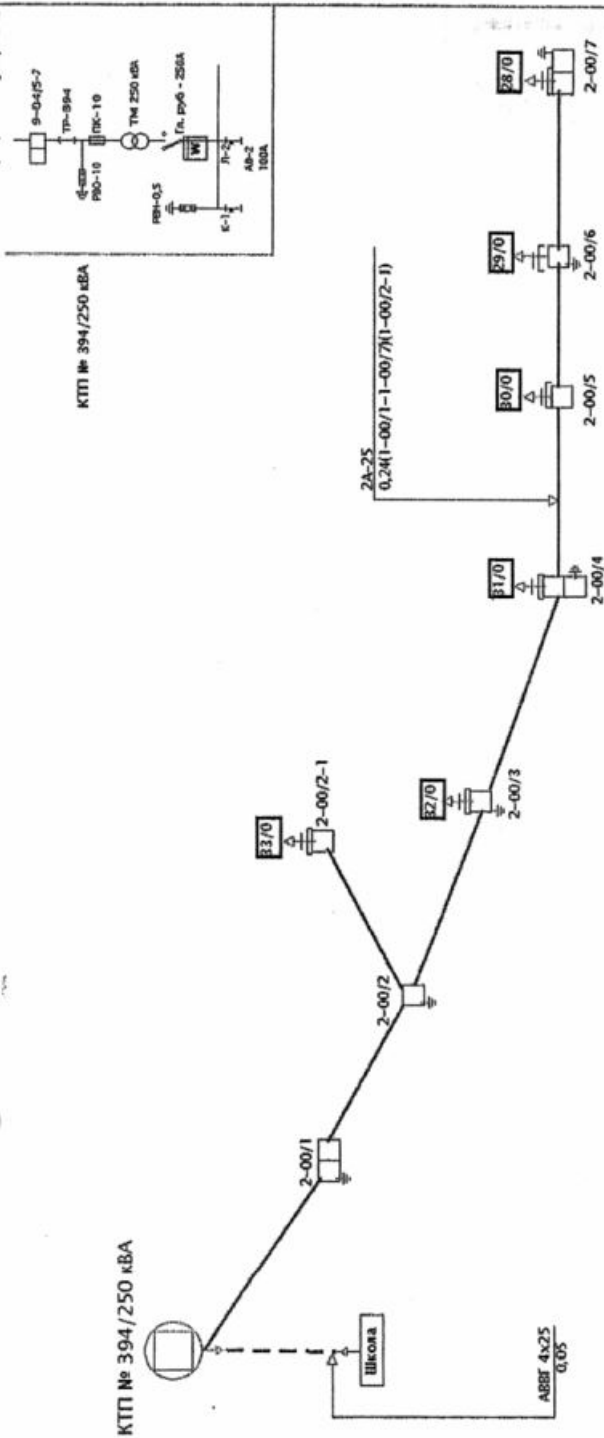


№ з/п	Дата	Краткое содержание включений в с/м	Наименование учреждения - распорядительного документа	Подпись лица, высшего звания	Подпись руководителя структурного подразделения	Утверждено: Главный инженер Орловского РЭС	Литвинов А.А. 15.06.2021г.
						ПО ЮРЭС	Орловский РЭС
						После приема связи ВЛ 0,4 кВ Л-1 от КТП 100,4 кВ №304 по ВЛ 10 кВ Л-9 Кусовое-2	
						Мастер УЭС	Широкопская Средняя школа х.Широкий
						Теплов	Лаптева Н.В.
						инвентариз. карт. основных фондов №111500001605 Л-115000000000	
						Титул государственного владельца 1:5 000 000:1:50000	

1. Сведения о пересечении

№ 1 - 7м
№ 2 - 2,5м
№ 3 - 7м
№ 4 - 7,5м

Для оперативного пользования

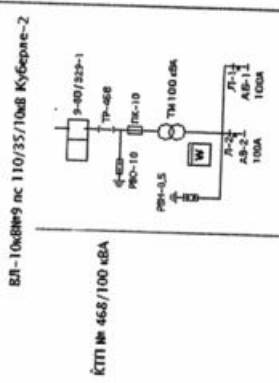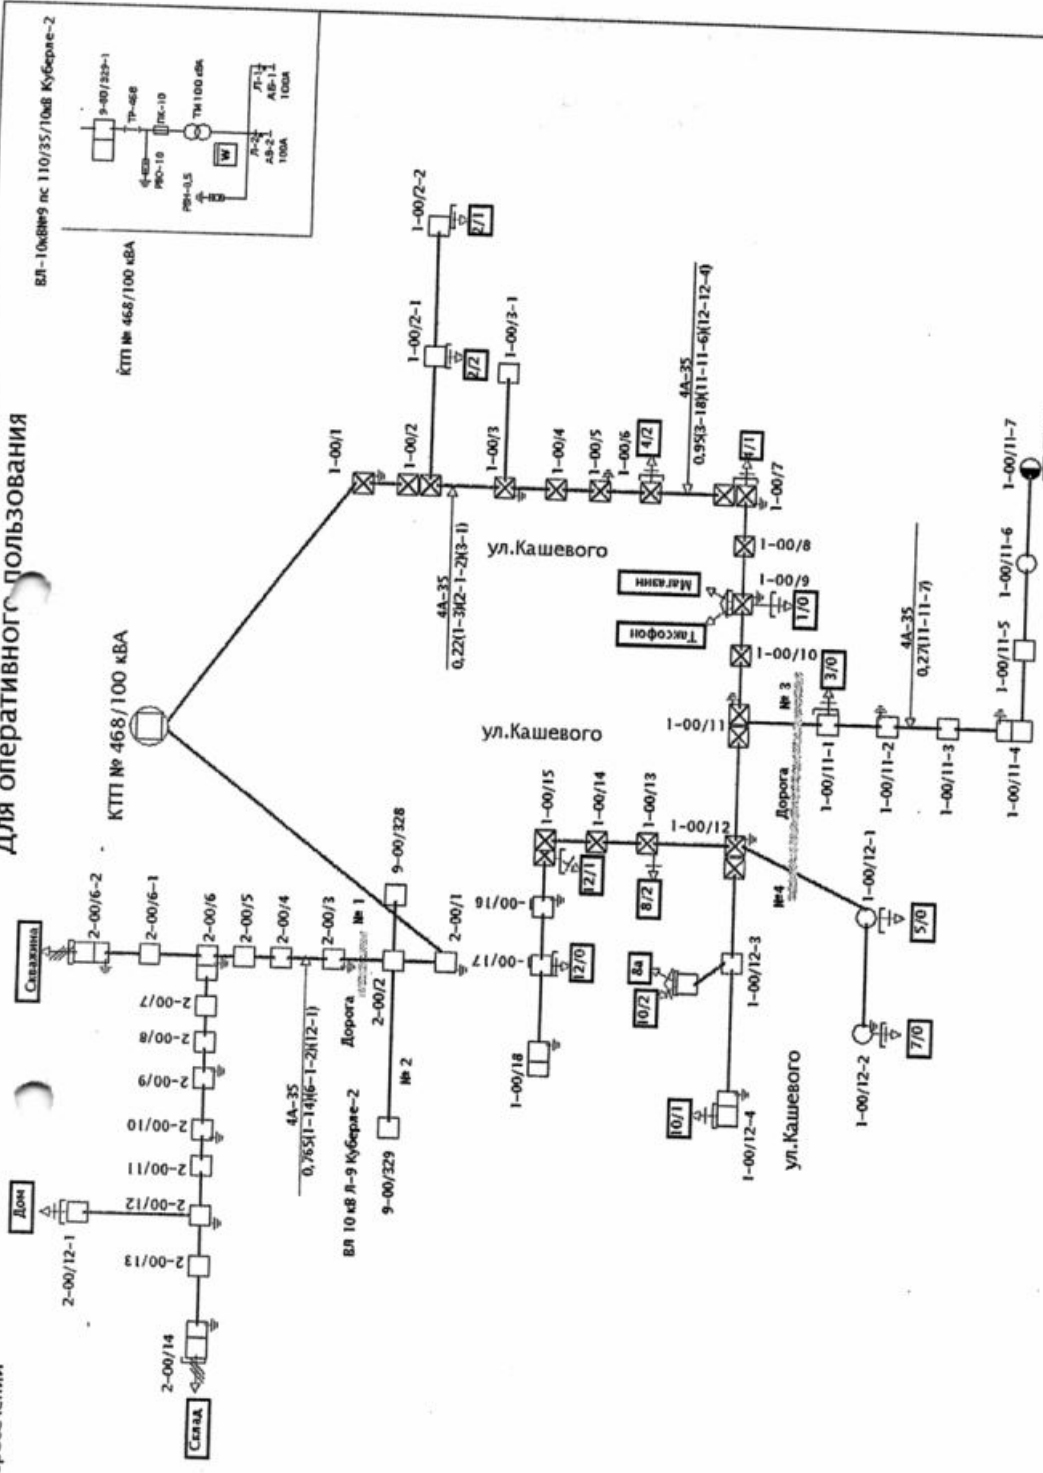

№ 10	Дата	Краткое содержание изменений в схеме	Наименование организации - разработчика документа	Подпись лица, внесшего изменения	Подпись руководителя структурного подразделения	Утверждаю: Главный инженер Оренбургского РЭС ИТО ЮРЭС	Датировано: А.А. 19.05.2021г
						Оренбургский РЭС	Красноярский УЭС
						Подписанная схема ВЛ 10 кВ А-9 от КТП 100,4 кВ №468 по ВЛ 10 кВ А-9 Кубаре-2	
						Мастер УЭС Техник	М.Верховоусский
						Датированная схема: 19.05.2021г	Листов 1